

## AVIZ TEHNIC DE RACORDARE Nr 30101691558 din 27.05.2016

POD

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. 30101691558 din data 27.05.2016, având ca scop *alimentare cu energie electrică*, pentru locul de consum ce aparține utilizatorului **MUNICIPIUL PLOIESTI** cu domiciliul/sediul în județul **PRAHOVA** orasul **PLOIESTI**, codul poștal **100072**, strada **REPUBLICII**, nr. 2-4 și a analizării documentației anexate acesteia, depusă complet la data 27.05.2016, în conformitate cu prevederile *Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public*, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulament*, se

### APROBĂ RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT CAMIN BATRANI

amplasat(ă) în județul **PRAHOVA** municipiul **PLOIESTI**, cod poștal **100260**, strada **COSMINELE**, nr. **11A**, în condițiile menționate în continuare:

#### 1. Puterea aprobată:

	Situația existentă în momentul emiterii avizului	Puterea aprobată pentru organizare de santier, valabila pana la data	Evoluția puterii aprobate				
			Etapa I, valabila de la data	Etapa a II-a, valabila de la data	Etapa a III-a, valabila de la data	Etapa a IV-a, valabila de la data	Etapa finala, valabila de la data
Puterea maximă simultană	kVA	0.0	106.5	0.0	0.0	0.0	106.5
ce poate fi absorbită	kW	0.0	98.0	0.0	0.0	0.0	98.0
Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită la realizarea lucrărilor de întărire	kW	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alte observații:

2. Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin fișa de soluție nr. 30101691558 din 27.05.2016, elaborată de **SDEE Ploiesti**

a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune **0.4 kV**, la **TDRI 0,4kV - PTZ 467**.

b) instalația de racordare existentă în momentul emiterii avizului și care se menține:

c) lucrări pentru realizarea instalației de racordare:

**LUCRARI EXECUTATE PE TAXA DE RACORDARE :**

-**OCUPARE CIRCUIT LIBER NR. 6 IN TDRI 0,4 KV - PTZ 467 PRIN SIG. MPR 3X160 A SI RACORDARE LES 0,4 KV - ACYABY 3X70+35 MMP , L=37 M**

-**MONTARE FIRIDA DE POLICARBONAT CONFORM ST-4/2014 ELECTRICA , PE POSTAMENT DE BETON , PE DOMENIUL PUBLIC , LA LIMITA DE PROPRIETATE , PREVĂZUTA CU COMPARTIMENT SEPARAT DE MASURA ECHIPAT CU TC 125/5 A SI COMPARTIMENT DE PROTECTII , Ir=125 A**

-**REALIZARE P.P. < 4 OHM LA FIRIDA DE POLICARBONAT**

**LUCRARI EXECUTATE PE CHELTUIALA CONSUMATORULUI SI CARE RAMAN IN PROPRIETATEA ACESTUIA :**

-**COLOANA DE ALIMENTARE DE LA FIRIDA DE POLICARBONAT LA TABLOUL DE DISTRIBUTIE ABONAT**

d) lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice existente deținute de operatorul de rețea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform următoarelor categorii:

i. lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum în cauză:

ii. lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum / de consum și de producere:

e) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune **0.4 kV**, la/in/pe **COMPARTIMENTUL DE MASURA AL FIRIDEI DE POLICARBONAT**

f) măsurarea energiei electrice se realizează prin **CONTOR ELECTRONIC CU CURBA DE SARCINA 400 V , 5 A SI TC 125/5 A , MONTATI IN COMPARTIMENTUL SEPARAT DE MASURA AL FIRIDEI DE POLICARBONAT**

g) punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune **0.4 kV**, la **PAPUCII DE LEGATURA CABLU INSTALATIE DE UTILIZARE IN FIRIDA DE POLICARBONAT**

Elementele menționate sunt în proprietatea :

Lucrări de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență și / sau de deviere a instalațiilor electrice existente:

3.(1) Cerințe pentru protecțiile și automatizările la interfața cu rețeaua electrică

(2) Alte cerințe, nominalizate :

### 3. Automatizare și reglare

Interfețele sistemelor de automatizare comandă achiziție de date măsurare a energiei electrice electrodinamice pentru principalele echipamente de măsurare protecție control și automatizare din instalațiile utilizatorului

### (3) Condiții specifice pentru racordare

(4) Probele teste necesare pentru verificarea performanțelor tehnice ale centralei electrice de la locul de producere la locul de consum și de producere din punctul de vedere al conformității tehnice cu cerințele normelor și codurilor tehnice

4. Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcționării

5. (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordării la rețeaua electrică, utilizatorul încheie contractul de racordare cu operatorul de rețea și achită acestuia tariful de racordare reglementat conform clauzelor contractului de racordare.

(2) Pentru încheierea contractului de racordare utilizatorul anexează cererii depuse la operatorul de rețea următoarele documente prevăzute de Regulament:

a) copia prezentului aviz tehnic de racordare;

b) copia certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau alte autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente dacă este cazul;

c) Acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, în situația în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț;

d) Contract de suprafață, încheiat în forma autentică, cu titlu gratuit în favoarea operatorului de distribuție în cazul în care soluția tehnică de racordare prevede amplasarea pe terenul proprietate utilizatorilor sau terților a unor construcții speciale (posturi de transformare, puncte de conexiuni, cabluri subterane, stâlpi, etc.), care rămân în proprietatea operatorului de distribuție;

e) documente care dovedesc constituirea garanției financiare în favoarea operatorului de rețea, cu forma și valoarea precizate în avizul tehnic de racordare.

6. (1) Valoarea tarifului de racordare, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare și explicitată în fișa de calcul anexată, este 30560.40 lei, inclusiv TVA,

(2) Valoarea menționată pentru tariful de racordare se actualizează la încheierea contractului de racordare, dacă tarifele aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza cărora a fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Actualizarea în acest caz se face în condițiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parțial pe bază de deviz general, acesta se actualizează la încheierea contractului de racordare în funcție de prețurile echipamentelor și/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.

7. (1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de rețea, conform prevederilor Regulamentului, suma de 0.00 RON, drept compensație bănească pe care acesta o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalației de racordare realizată inițial pentru el însuși și la care urmează să se racordeze utilizatorul. Valoarea în lei a compensației, se determină la cursul oficial al zilei în care utilizatorul achită compensația.

(2) Utilizatorul va primi, în condițiile prevederilor Regulamentului, o compensație bănească dacă la instalația de racordare prevăzută la punctul 1 vor fi racordați și alți utilizatori, în primii 5 ani de la punerea în funcțiune a acesteia.

8. (1) În situația prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligația să constituie o garanție financiară în favoarea operatorului de rețea, în valoare de 0.0 lei, reprezentând 0.0 % din valoarea tarifului de racordare, sub forma:

(2) Termenul în care utilizatorul are obligația să constituie garanția financiară prevăzută la alin. (1) în situațiile în care garanția financiară poate fi executată de operatorul de rețea, precum și situațiile în care aceasta încetează/se restituie utilizatorului se prevăd în contractul de racordare.

(3) Suplimentar situațiilor prevăzute conform alin. (2), operatorul de rețea execută garanția financiară constituită de utilizator dacă utilizatorul nu solicită în scris operatorului de rețea încheierea contractului de racordare, cu anexarea documentației complete prevăzute în art. 36 din Regulament, în termenul de valabilitate al prez. lui aviz tehnic de racordare.

9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire a rețelei pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) subpt. i și pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) subpt. ii.

(2) Termenul și condițiile de realizare de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire precizate la punctul 3 lit d) subpt. i se prevăd în contractul de racordare.

(3) Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la punctul 3 lit d) subpt. ii) este influențată de apariția locurilor de consum și de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru regimurile de funcționare ce au determinat lucrările de întărire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice care nu pot fi finanțate de operatorul de rețea în perioada imediat următoare sunt în valoare de 0.00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) subpt. i și 0.00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) subpt. ii.

Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului sunt în valoare de 0.0 lei, inclusiv TVA.

Costurile pentru realizarea capacităților electrice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme, ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului de rețea sunt în valoare de 0.0 lei.

(5) În situația în care, din următoarele motive:

operatorul de rețea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante:

a) renunțarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, până la finalizarea lucrărilor de întărire de către operatorul de rețea. În acest caz, utilizatorul și operatorul de rețea încheie contractul de racordare cu obligația operatorului de rețea de a realiza lucrările de întărire la termenul precizat la alin. (1).

c) dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, precizată în tabelul de la punctul 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de rețea pentru lucrările de întărire a rețelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiții al operatorului de rețea. În condițiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri respective cheltuieli i se returnează de către operatorul de rețea printr-o modalitate convenită între părți ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare.

10. (1) Operatorul de rețea proiectează și execută lucrările prevăzute la punctul 2 cu personal propriu, sau atribuie contractul de achiziție publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de rețea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru instalația de racordare în numele operatorului de rețea și/sau execuția instalației de racordare și cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizator însă numai în condițiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de

rețea înainte de încheierea contractului de racordare. În acest caz, tariful de racordare precizat la punctul 4 alin. (1) se recalculează conform prevederilor *Regulamentului*, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator și proiectantul și/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

11. (1) Lucrările pentru realizarea instalației de utilizare se execută pe cheltuiela utilizatorului de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

(2) Executantul instalației de utilizare, precum și utilizatorul vor respecta normele și reglementările în vigoare privind realizarea și exploatarea instalațiilor electrice.

12. La solicitarea operatorului de rețea, utilizatorul va încheia convenția de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaționale prin dispecer, condițiile de exploatare și întreținere reciprocă a instalațiilor, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervențiile în caz de incidente.

13. (1) Cerințele Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2016, denumit în continuare *Standard de distribuție*, referitoare la asigurarea continuității serviciului și la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiții minime pe care operatorul de rețea are obligația să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin standardul de distribuție sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuție sau de standardul de transport, operatorii de rețea acordă utilizatorilor compensații, în condițiile prevăzute de standardul respectiv.

Durata maximă pentru eliminarea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standard, astfel:

- a) pentru mediul urban, în condiții normale de vreme, în maximum 8 ore;
- b) pentru mediul rural, în condiții normale de vreme, în maximum 18 ore;
- c) pentru mediul urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite, în maximum 48 ore.

(2) În situația în care racordarea este realizată prin două sau mai multe căi de alimentare, în cazul întreruperii accidentale a unei căi de alimentare, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condițiile existenței și funcționării corecte a instalației de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a doua căi de alimentare este cea corespunzătoare funcționării instalației de automatizare: 0.0 secunde.

(3) Informațiile privind monitorizarea continuității și calității comerciale a serviciului de distribuție sunt publicate și actualizate în fiecare an de către operatorul de rețea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web <http://www.mnd.electrica.ro/>.

14. (1) În cazul în care utilizatorul deține echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice și/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugerii de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligația ca prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenție, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.

(2) În situația în care, din cauza specificului activităților desfășurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante și acesta consideră că este necesară o siguranță în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de rețea, prezentată la punctul 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube.

15. (1) În scopul asigurării unei funcționări selective a instalațiilor de protecție și automatizare din instalația proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalațiilor din amonte.

(2) Echipamentul și aparatul prin care instalația de utilizare se racordează la rețeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România.

16. (1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcționării instalațiilor de receptoare speciale (cu șocuri, cu regimuri de deformare, cu arcingi dezechilibrate, flicker etc.). Instalațiile noi se vor proiecta și instala sub tensiune numai dacă perturbatiile instalațiilor și receptoarelor speciale sîncadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

(2) Utilizatorul are obligația să participe la reglajul tensiunii/puterii reactive, conform reglementărilor tehnice în vigoare. În vederea reducerii consumului/injecției de putere reactivă din/in rețeaua electrică, utilizatorul va lua măsuri pentru compensarea puterii reactive necesare instalațiilor și/sau echipamentelor de la locul de producere/locul de consum și de producere. Neîndeplinirea acestei obligații determină risca energiei electrice reactive tranzitate în punctul de delimitare, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

(3) În situații de excepție în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacționată în punctul de delimitare. În acest caz se face corecția energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de rețea cu pierderi, situate între punctul de măsurare și punctul de delimitare, sunt:

17. (1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa finală, menționată la pct. 1, dacă nu intervine anterior una din situațiile prevăzute la alin. (2).

(2) În cazul în care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea în următoarele situații:

- a) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
- b) la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat.

18. (1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil până la data (data expirării valabilității autorizației de construire sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis).

(2) În situația prevăzută la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea la data încetării pentru orice cauză, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare.

(3) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie anexa la contractul pentru transportul/distribuția/furnizarea energiei electrice.

19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de rețea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

20. Alte condiții

(1) Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea instalației pe tarif de racordare, trebuie să fie conforme cu cerințele din specificațiile tehnice SC Electrica SA. Celelalte materiale și echipamente pentru care nu sunt elaborate în prezent specificații tehnice SC Electrica SA, trebuie să fie omologate, noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță.

Pentru respectarea prevederilor Standardului SR 234/2008, consumatorul are obligația să realizeze o instalație de legare la pământ locală de 4 ohmi care se va racorda în tabloul de distribuție al instalației de utilizare la bareta la care se racordează PE. Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil până la emiterii certificatului de racordare.

Avizul tehnic de racordare își pierde valabilitatea la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat.

Lucrarea se va putea executa numai după avizarea de către SDEE Ploiești a documentației tehnico-economice faza PT, elaborată de o societate atestată ANRE pentru astfel de lucrări.

Pana la incheierea contractului de racordare, consumatorul are obligatia sa obtina autorizatia de instalatii electrice pe parte de utilizare.

Semnături autorizate:



Șef S.E.A.R.  
ING. TANASESCU GEORGIANA

Întocmit  
Diaconita Elena Cristina

Tariful pentru emiterea ATR a fost achitat cu chitanța nr. 109008826 din 27.05.2016 în valoare de 192 00 LEI

Semnătura

Tariful de racordare calculat/recalculat la data de ..... în valoare de ..... a fost achitat cu documentul de plată nr. ....

Semnătura

## FIȘA DE CALCUL

Denumirea solicitantului: Municipiul Ploiesti

Denumirea locului consum: camin de batrani

Adresa locului de consum: Ploiesti, str. Cosminele, nr. 11A

Tariful de racordare	NET ( lei )	TVA -20% ( lei )	TOTAL ( lei )
Componenta Tr	25.337,00	5.067,40	30.404,40
Componenta Tu	130,00	26,00	156,00
<b>Tariful de racordare TR = Tr+Tu</b>	<b>25.467,00</b>	<b>5.093,40</b>	<b>30.560,40</b>

Solutia de racordare

Fisa de Solutie elaborata de BARSP

1. Calcul componenta Tr:

Val. conf. deviz general BARSP	25.337,00 lei
din care : taxe legale(CSC,ISC)	150,00 lei
grup de masurare	990,00 lei
tarif montare	298,02 lei
taxe avize pentru obtinere AC	
taxa AC	1.615,00 lei
TVA(20%)	5.067,40 lei
<b>Total Tr</b>	<b>30.404,40 lei</b>


2. Calcul componenta Tu:

conf. Ordin ANRE 141/2014	130,00 lei
TVA(20%)	26,00 lei
<b>Total Tu</b>	<b>156,00 lei</b>



3. Recalcularea tarifului de racordare (dacă este cazul):

Tariful de racordare	NET ( lei )	TVA -24% ( lei )	TOTAL ( lei )
Componenta Tr			
Componenta Tu			
<b>Tariful de racordare TR = Tr+Tu</b>			

SEF SEARs  
Ing. Tanasescu GeorgianaIntocmit  
Diaconita Cristina

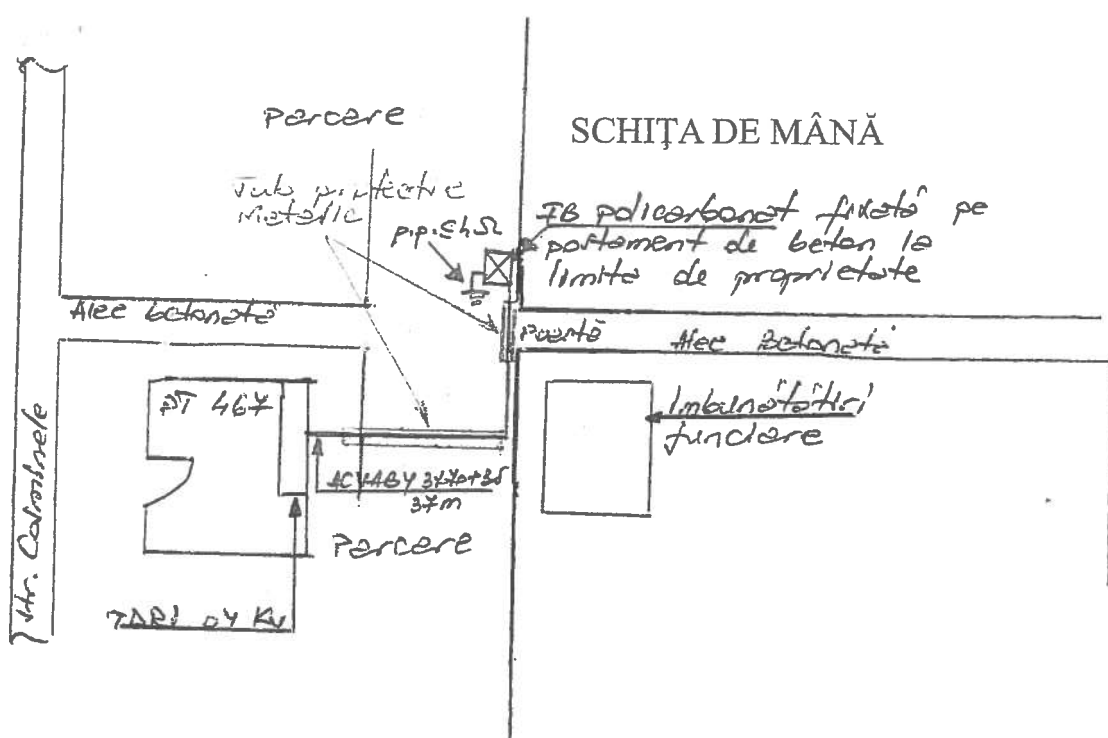

Cămin  
de  
bătrâni

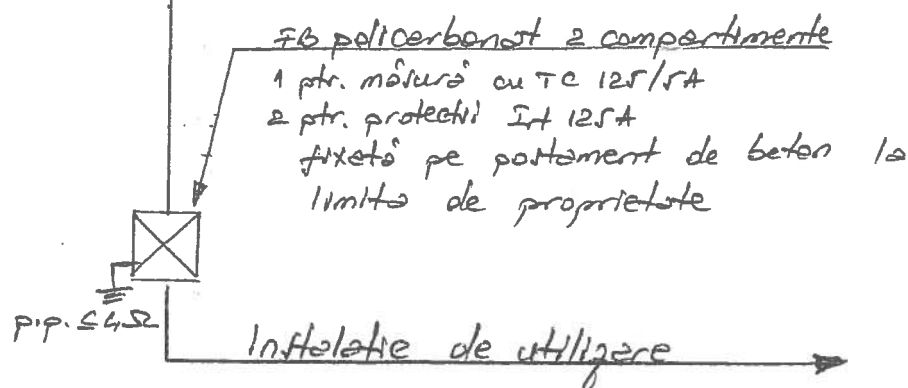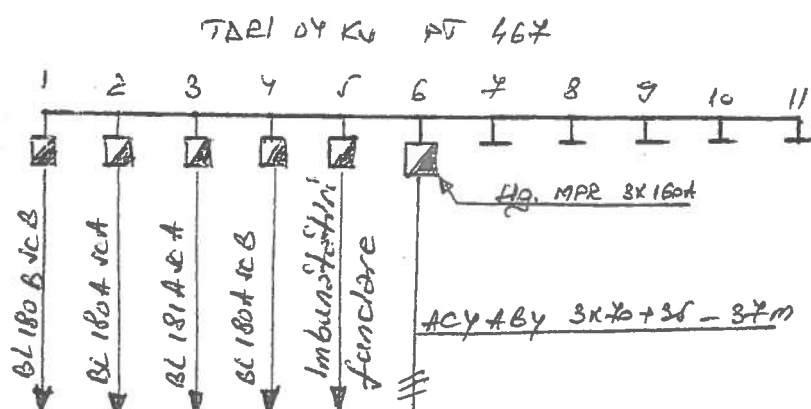

Beneficiarul: PRIMARIA PLOIESTI  
Proiectantul: SDEE PLOIESTI-BARSP  
Obiectivul: AEE CAMIN DE BATRANI  
Obiectul: LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE  
Devizul: LES 0.4 KV

LISTA  
Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Pretul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Mii Lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6	7
1	FIRIDA DE DISTRIBUTIE FBAT	buc	1				
2	CONTOR ELECTRONIC CU CURBA DE SARCINA 230V/400V-5A	buc	1				
3	Transformator de curent - de trecere - montaj pe cablu tc22c 150/5a	buc	3				
TOTAL:				Mii Lei:	Mii Euro:		

Cursul de referinta: 4.4495 Lei/Euro, din data de 2015-05-06

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin [www.windocdeviz.ro](http://www.windocdeviz.ro); Telefon: 0236.407076