A2 Scurgeri minore la rezervorul de Benzina T2A si incendierea băltii formate_Pool Fire

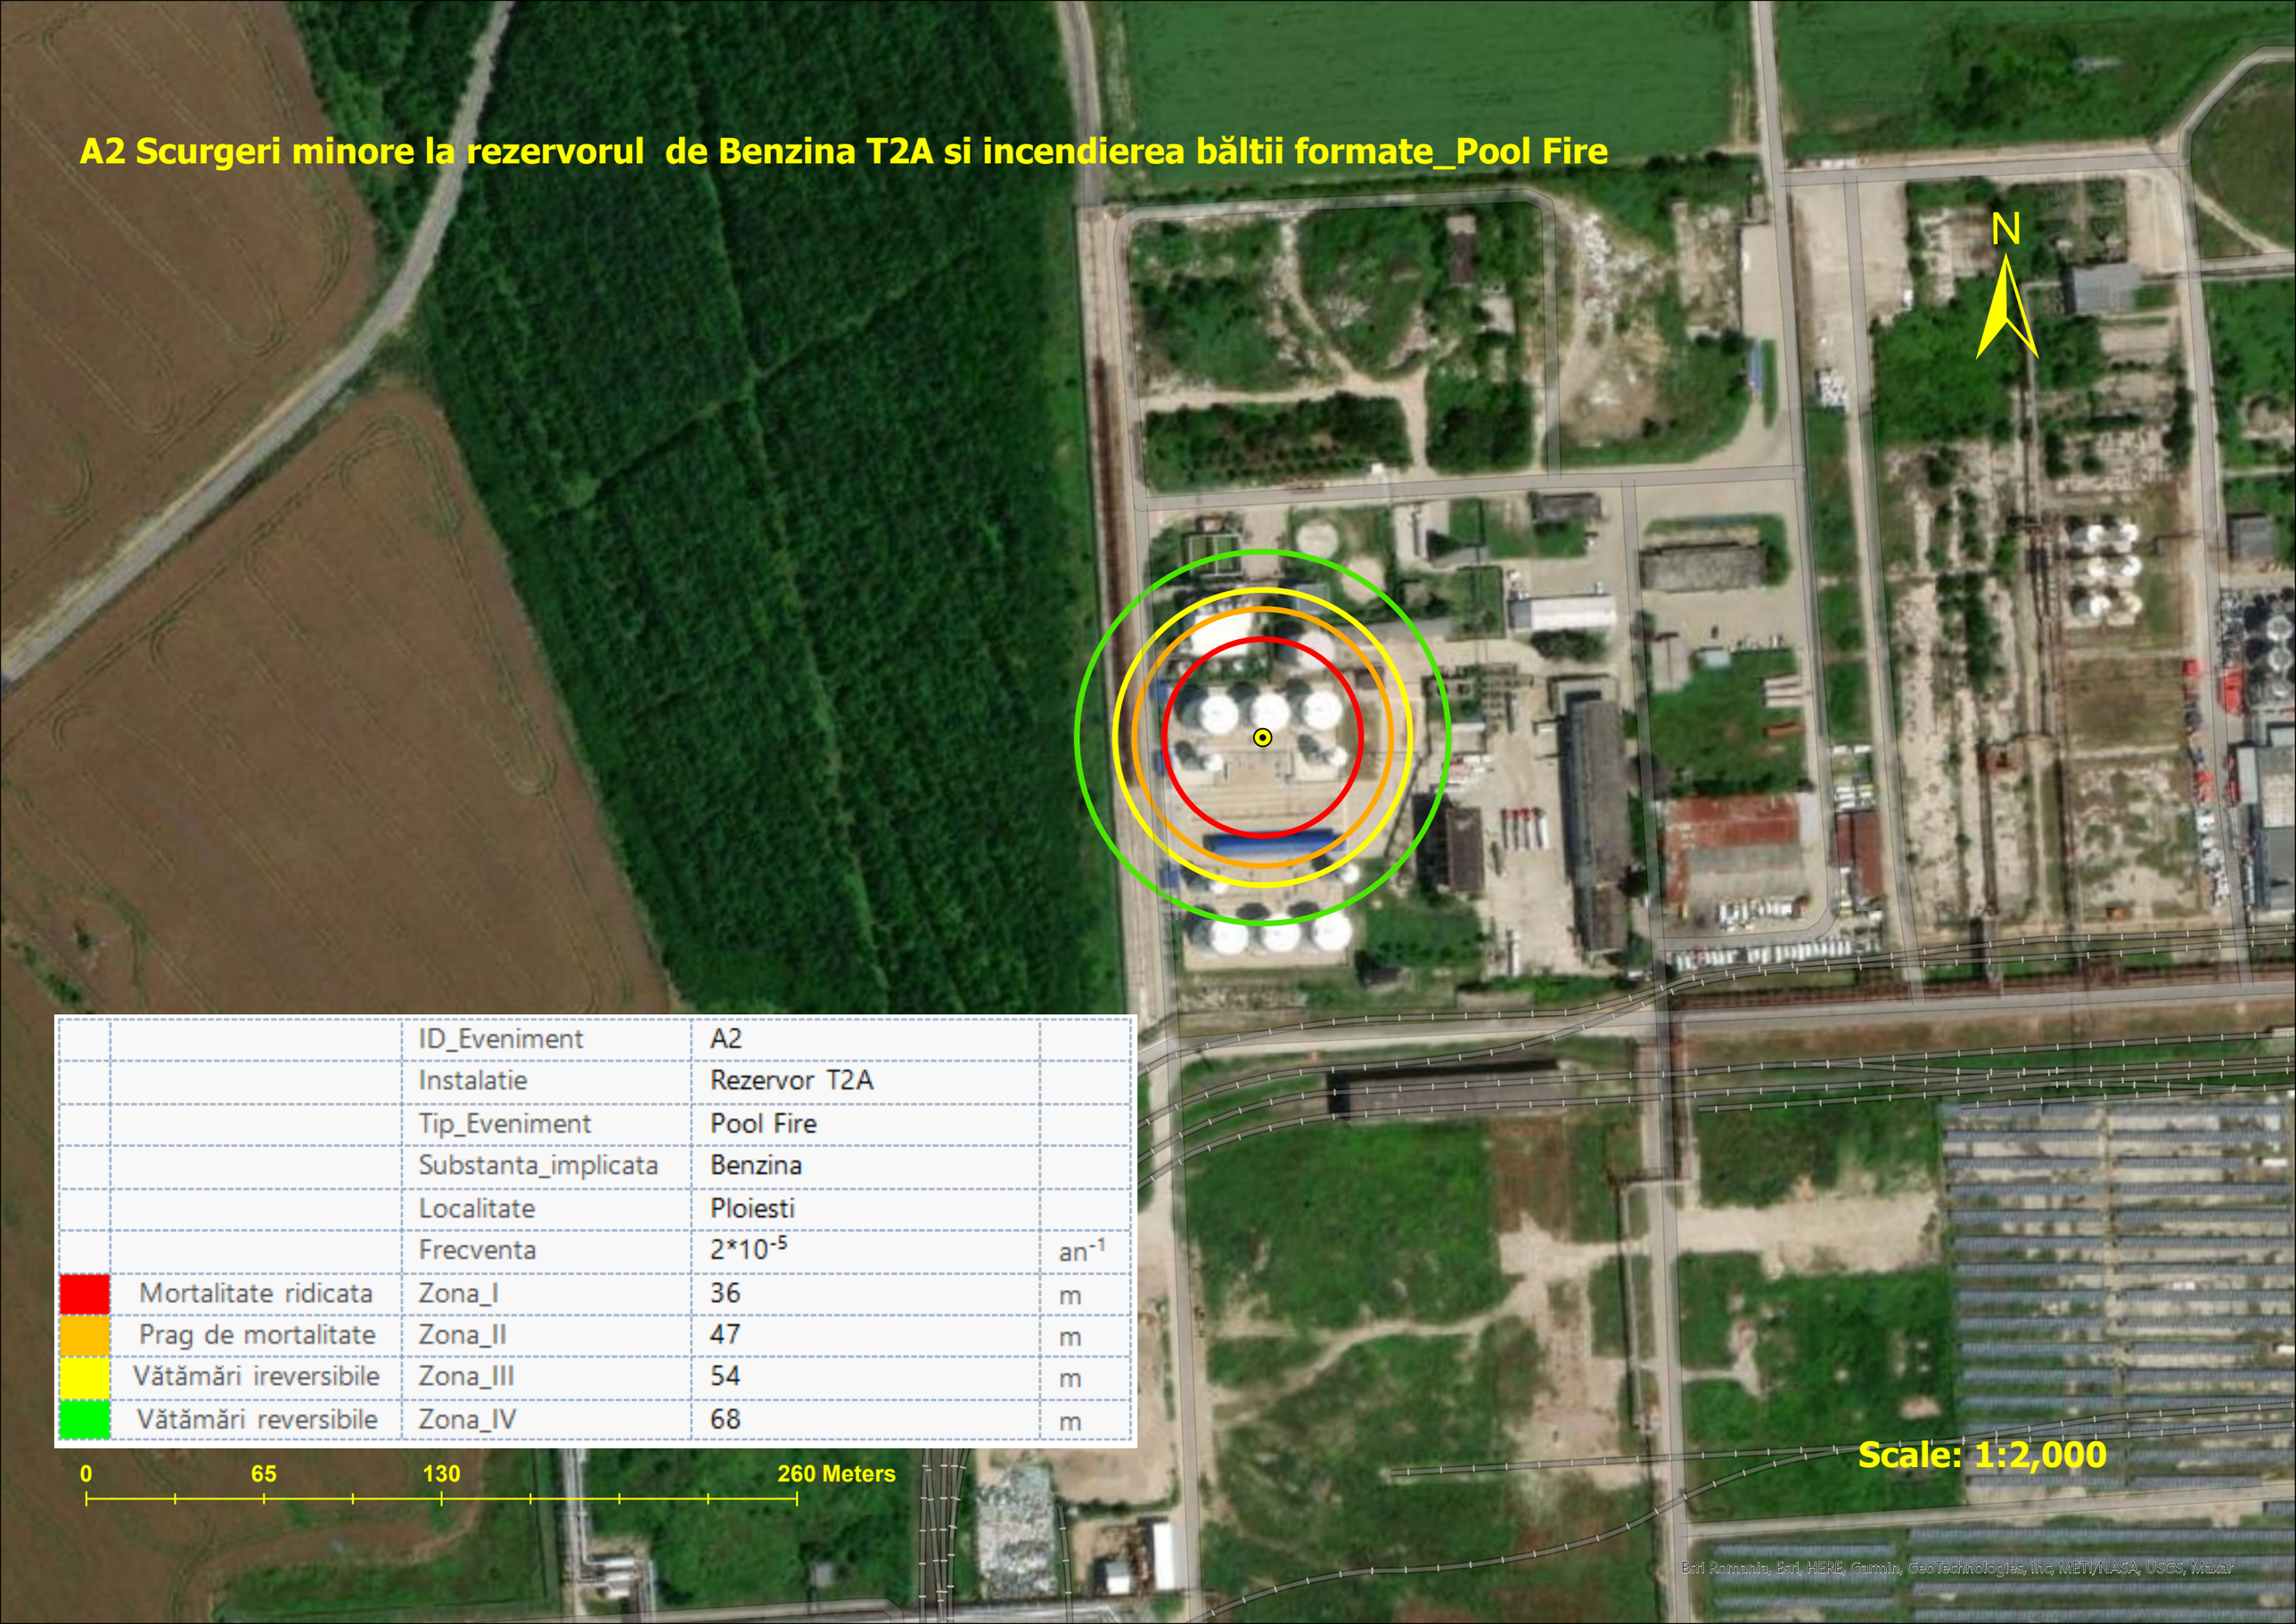

		ID_Eveniment	A2	
		Instalatie	Rezervor T2A	
		Tip_Eveniment	Pool Fire	
		Substanta_implicata	Benzina	
		Localitate	Ploiesti	
		Frecventa	$2*10^{-5}$	an^{-1}
	Mortalitate ridicata	Zona_I	36	m
	Prag de mortalitate	Zona_II	47	m
	Vătămări ireversibile	Zona_III	54	m
	Vătămări reversibile	Zona_IV	68	m