


A8. Scurgeri minore la rezervorul de Kerosen T4A si incendiarea bălții formate\_Pool Fire



		ID_Evenime	A8	
		Instalatie	Rezervor T4A	
		Tip_Evenim	Pool Fire	
		Substanta_	Kerosen	
		Localitate	Ploiesti	
		Frecventa	2*10^-5	an^-1
	Mortalitate ridicata	Zona_I	30	m
	Prag de mortalitate	Zona_II	42	m
	Vătămări ireversibile	Zona_III	49	m
	Vătămări reversibile	Zona_IV	64	m

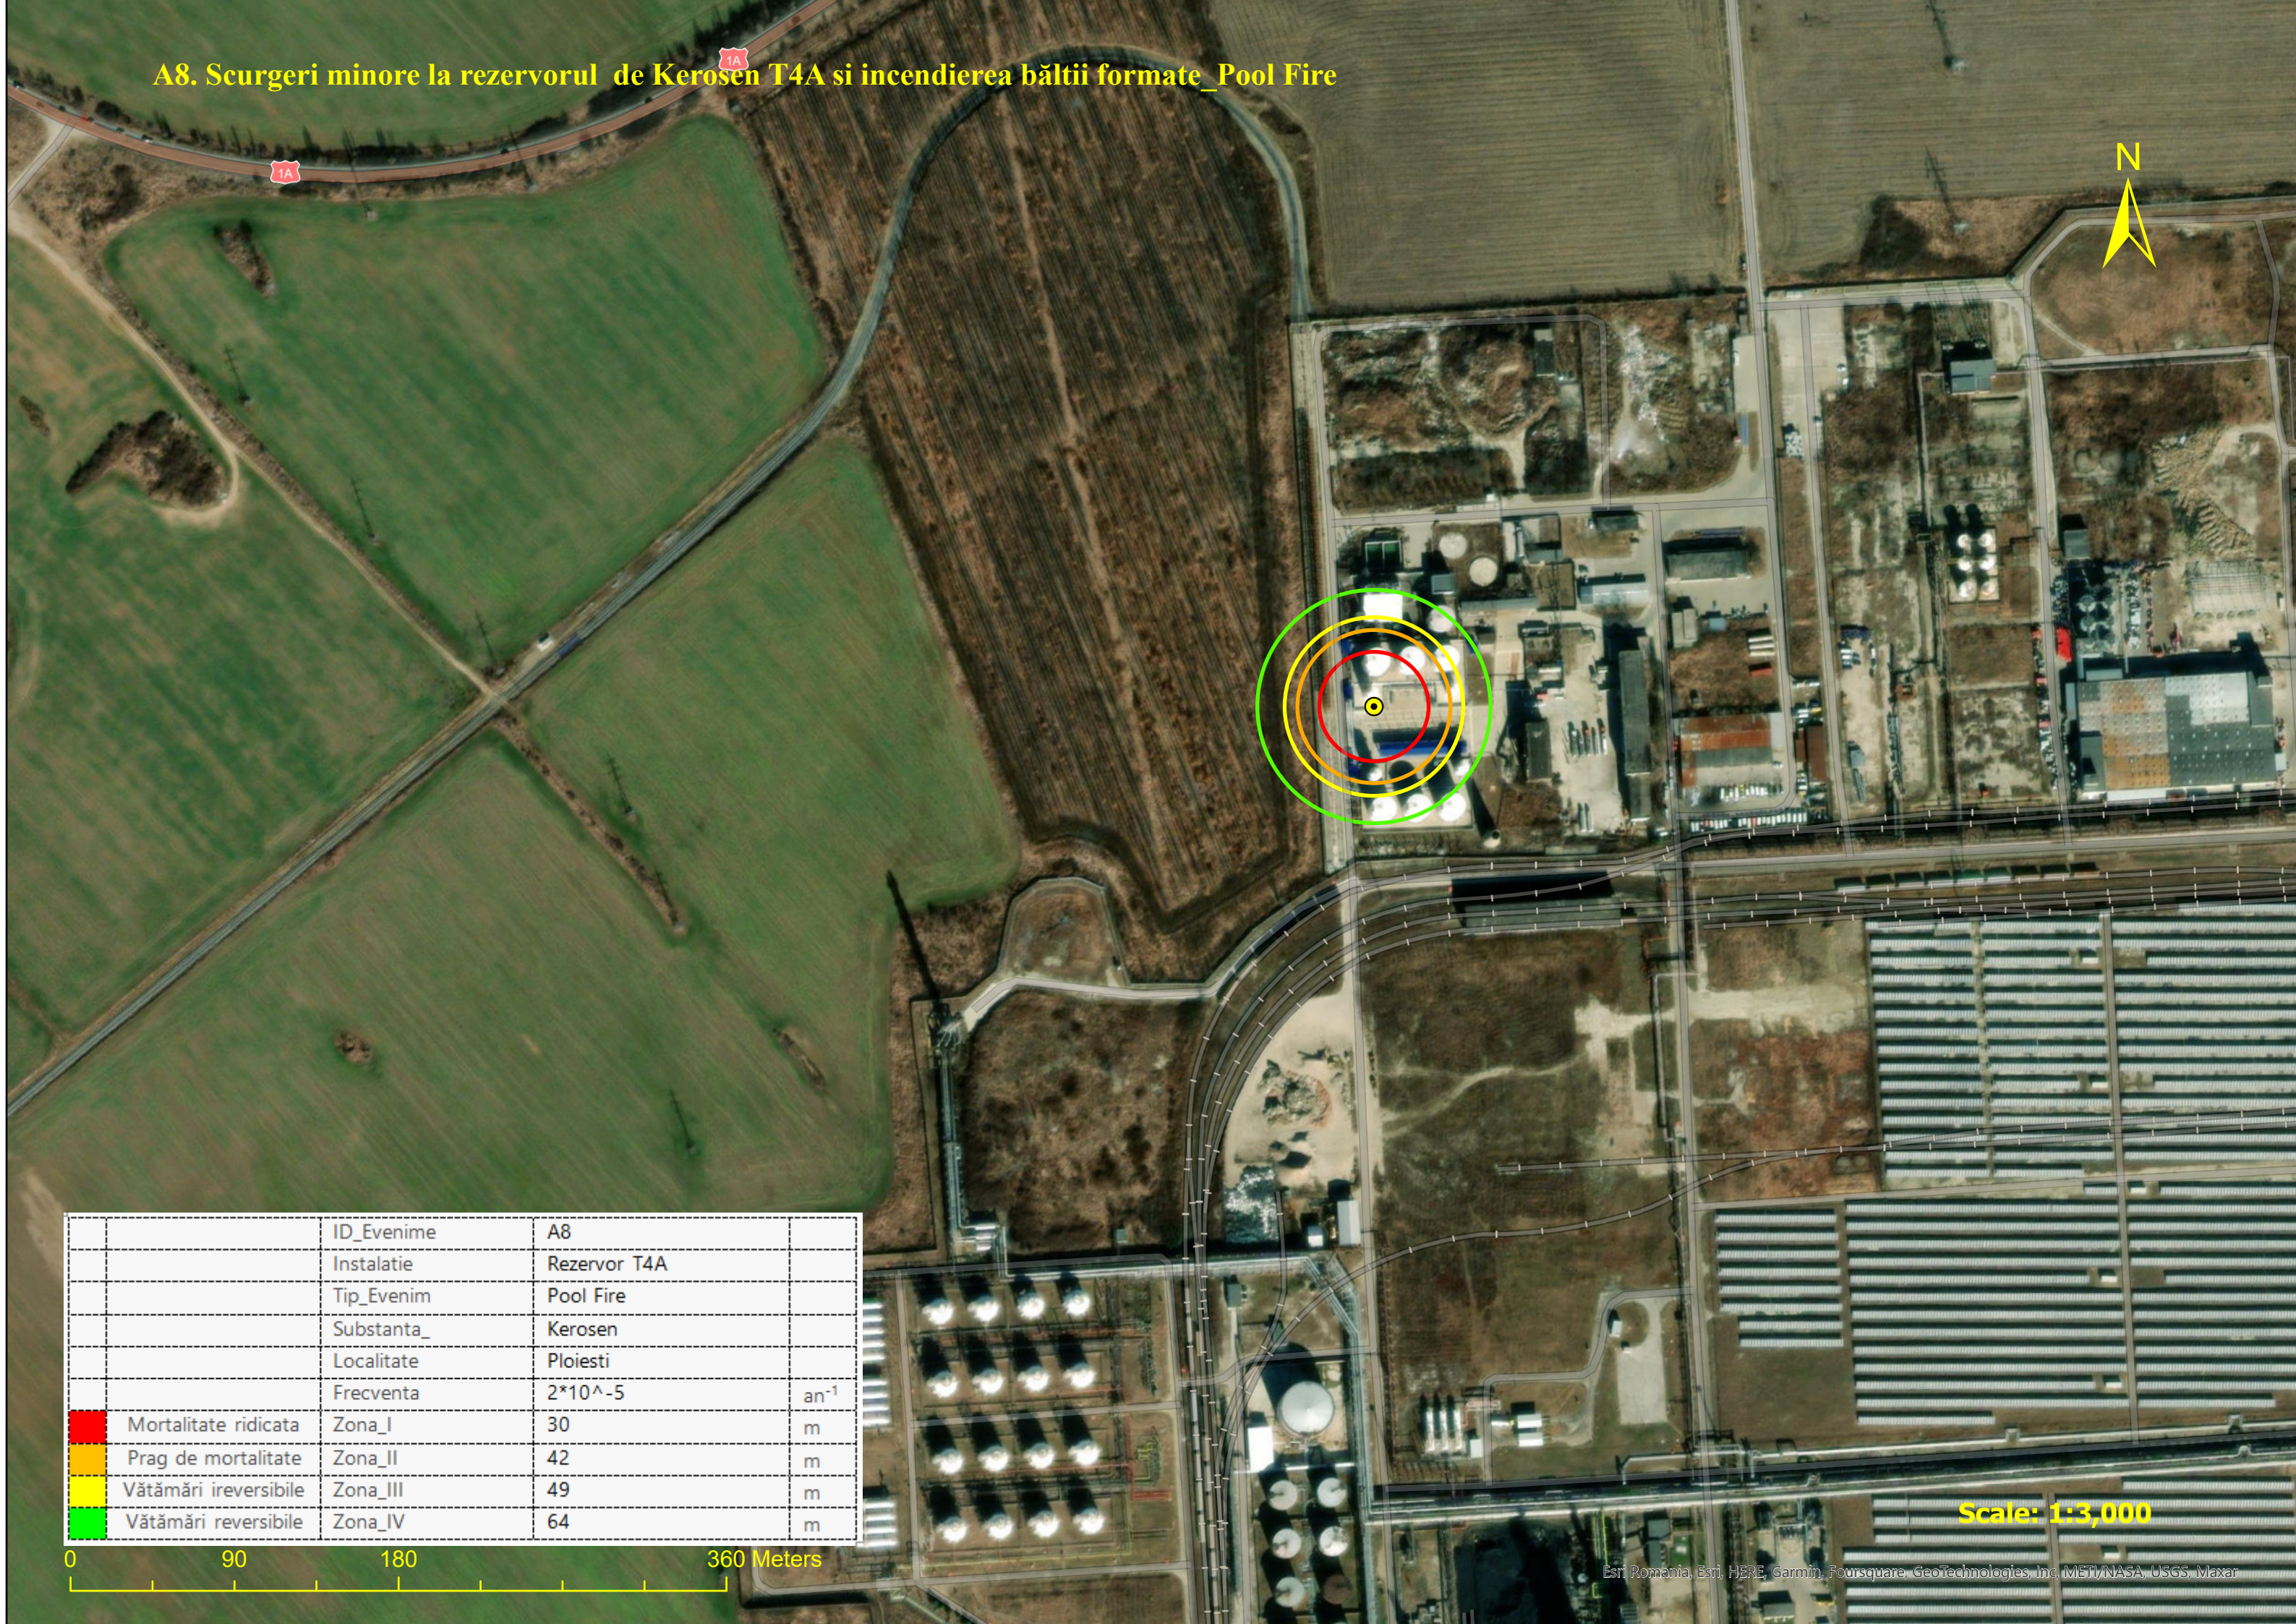

Scale: 1:3,000