B3 Scurgeri minore la o cisterna CF cu Motorina si incendierea băltii formate_Pool Fire

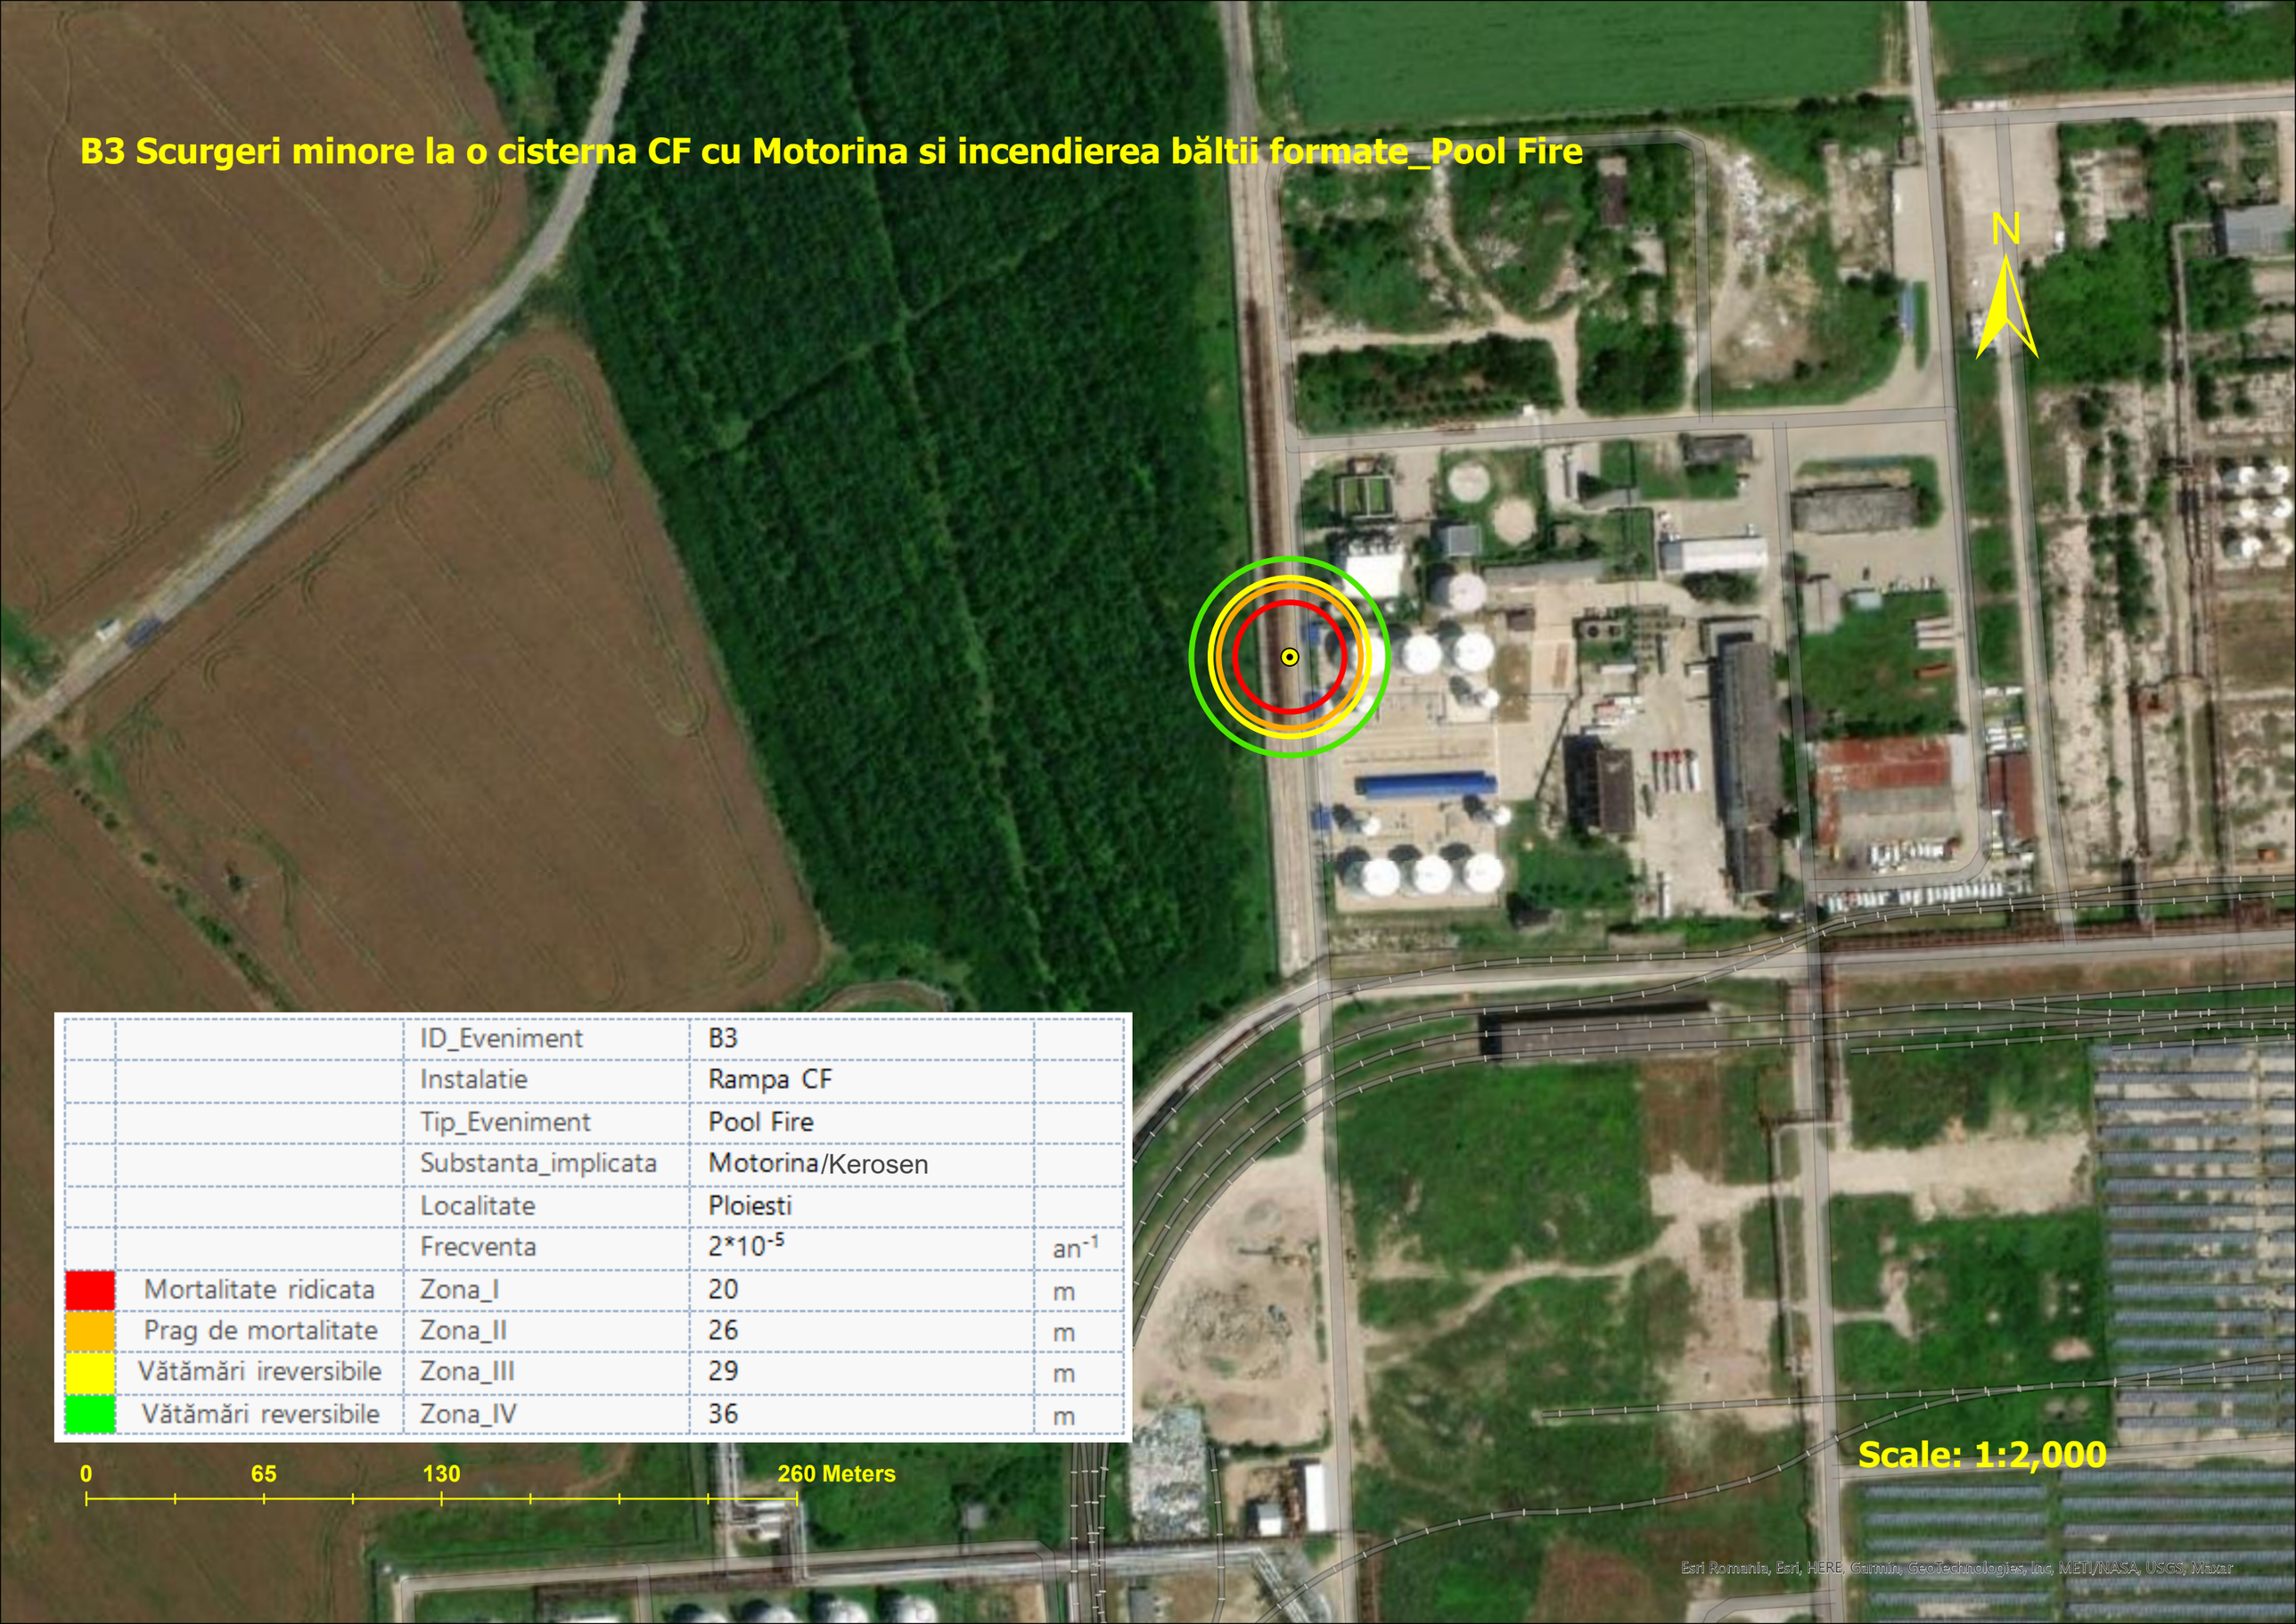

		ID_Eveniment	B3	
		Instalatie	Rampa CF	
		Tip_Eveniment	Pool Fire	
		Substanta_implicata	Motorina/Kerosen	
		Localitate	Ploiesti	
		Frecventa	$2*10^{-5}$	an^{-1}
	Mortalitate ridicata	Zona_I	20	m
	Prag de mortalitate	Zona_II	26	m
	Vătămări ireversibile	Zona_III	29	m
	Vătămări reversibile	Zona_IV	36	m