A6 Scurgeri minore la rezervorul de Motorina T9A si incendierea băltii formate_Pool Fire

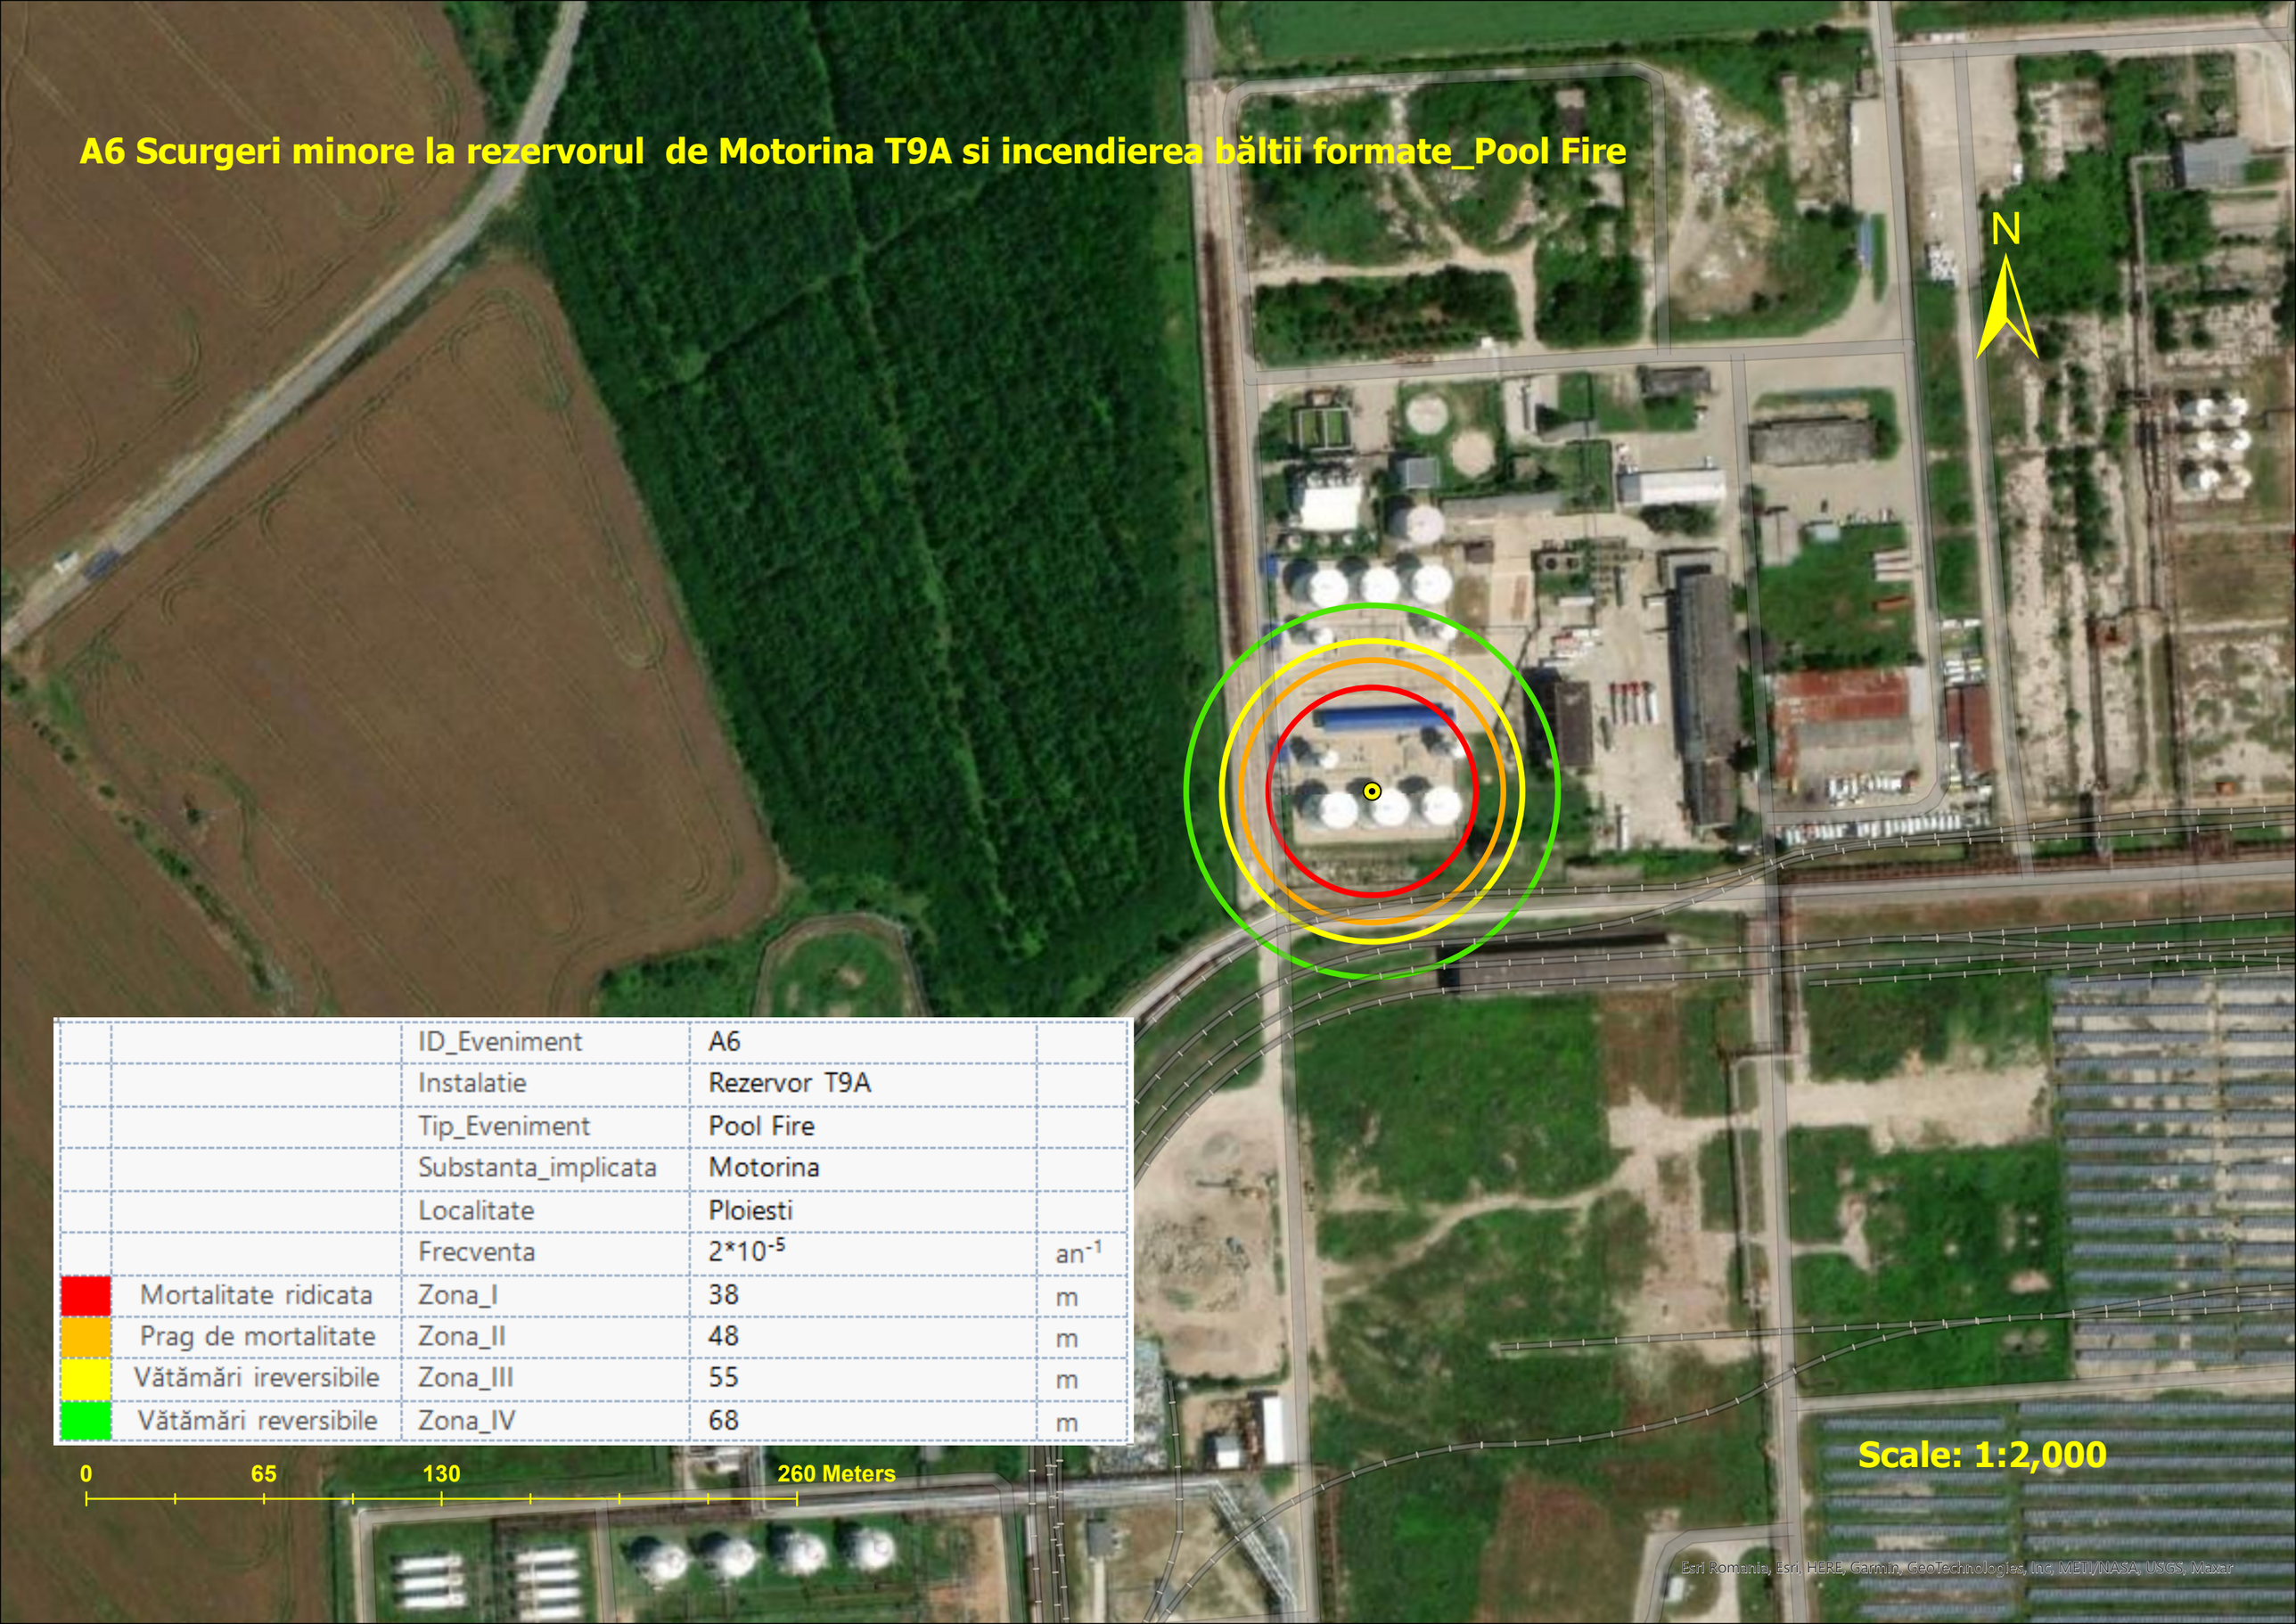

		ID_Eveniment	A6	
		Instalatie	Rezervor T9A	
		Tip_Eveniment	Pool Fire	
		Substanta_implicata	Motorina	
		Localitate	Ploiesti	
		Frecventa	$2*10^{-5}$	an^{-1}
	Mortalitate ridicata	Zona_I	38	m
	Prag de mortalitate	Zona_II	48	m
	Vătămări ireversibile	Zona_III	55	m
	Vătămări reversibile	Zona_IV	68	m