


GOSPODARIE APA STINGERE INCENDIU

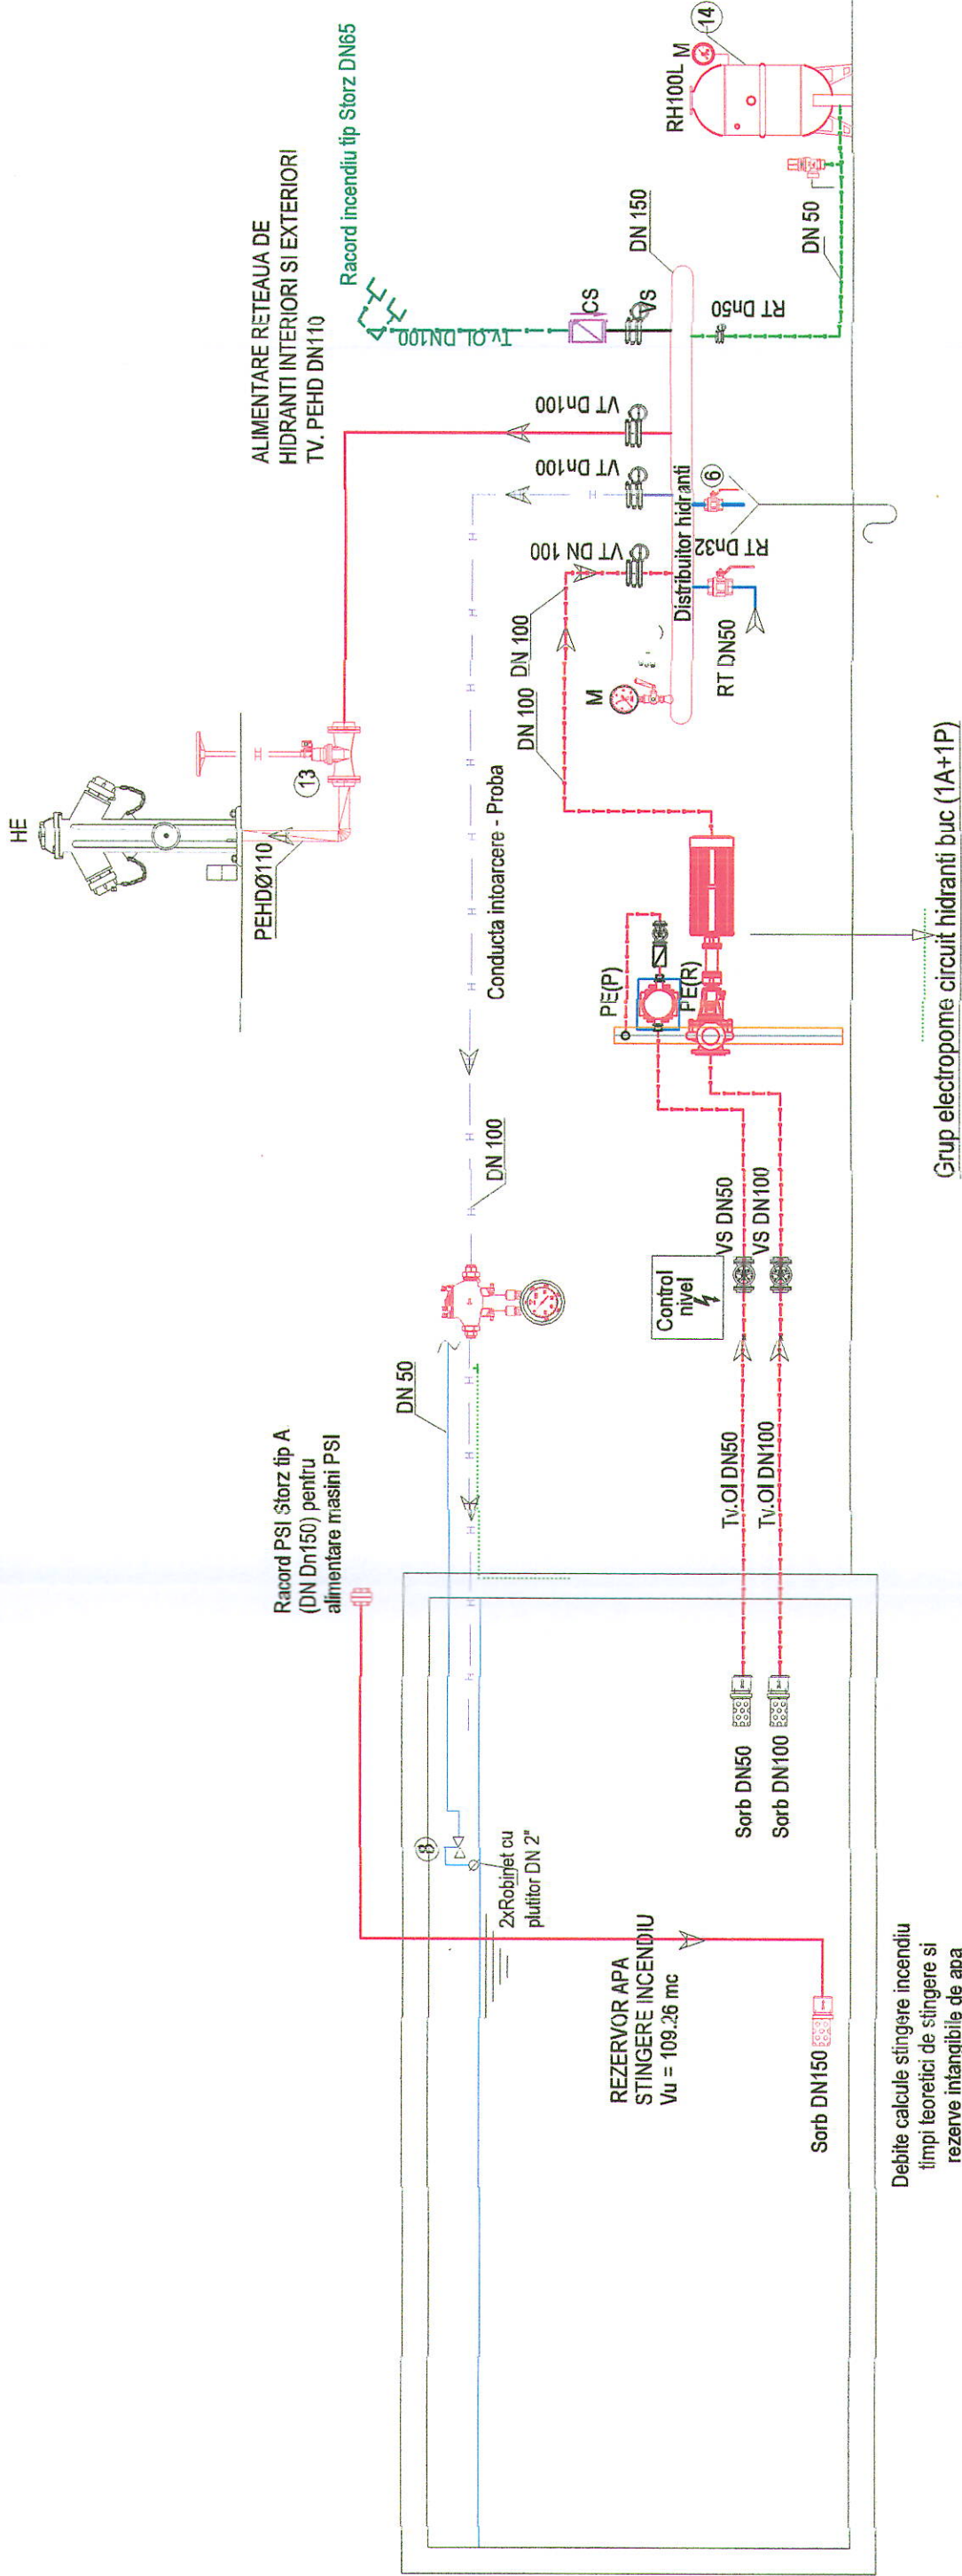

Debite calcule stingere incendiu
timpi teoretici de stingere si
rezerve intangibile de apa

Hidranti interiori - QI= 2.1 l/s, H=55mCa; t=10 min, Vhi =1.26 mc;
Hidranti exteriori - QI= 10 l/s; t=180 min, Vhi = 108 mc;
Rezerva intangibila apa: V=109.26 mc

LEGENDA:

- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| Conducta alimentare cu apa rece | VS | Vana cu sarter |
| Conducta canalizare preaplin | RT | Robinet de trecere |
| Conducta alimentare recipient de hidrofor | RG | Robinet de golire |
| Conducta proba-intoarcere in rezervor | CR | Clapeta de retinere |
| Conducta aspiratie/ refulare grup de pompare | EV | Electrovana |
| Conducta alimentare hidranti exteriori | RP | Reductor de presiune |
| Conducta alimentare distribuitor de la pompă mobile de incendiu | VA | Ventil aerisire |
| | VT | Vana de trecere fluture |
| | M | Manometru |
| | PEh | Pompa electrica hidranti |
| | PEp | Pompa electrica pilot |



Proiectant: S.C. ARHITECT CONSTRUCT SRL Eduard Cojocaru Tel: 0774627065 Sediu: Municipiul Bacuresti, Sector 3 Str. Anastasie Pana Nr. 3, Bl. A3, Sc. 3, Ap. 65 Inregistrare in Registrul Comertului nr. 1414801/2000410154510001	Beneficiar: UAT MUNICIPIUL PLOIESTI	Nr. proiect: 23 / 2023
Semnatura ing. Liviu Manescu	Scara: -	Faza: S.F.
Self proiect ing. Eduard Cojocaru	Titlu planşa: INSTALATII SANITARE SI DE STINS INCENDIU PLAN GOSPODARIE DE INCENDIU	Adresa: EXTINDEREA ÎN VEDEREA MĂRIRII CAPACITĂȚII ȘCOLII GIMNAZIALE J. A. BASARABESCU - CONSTRUIRE CLĂDIRI CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E Aleea Stunga nr. 2, Mun. Ploiești, jud. Prahova
Proiectat ing. Eduard Cojocaru		
Desenat	Data: 10 / 2023	Plansa: IS.07