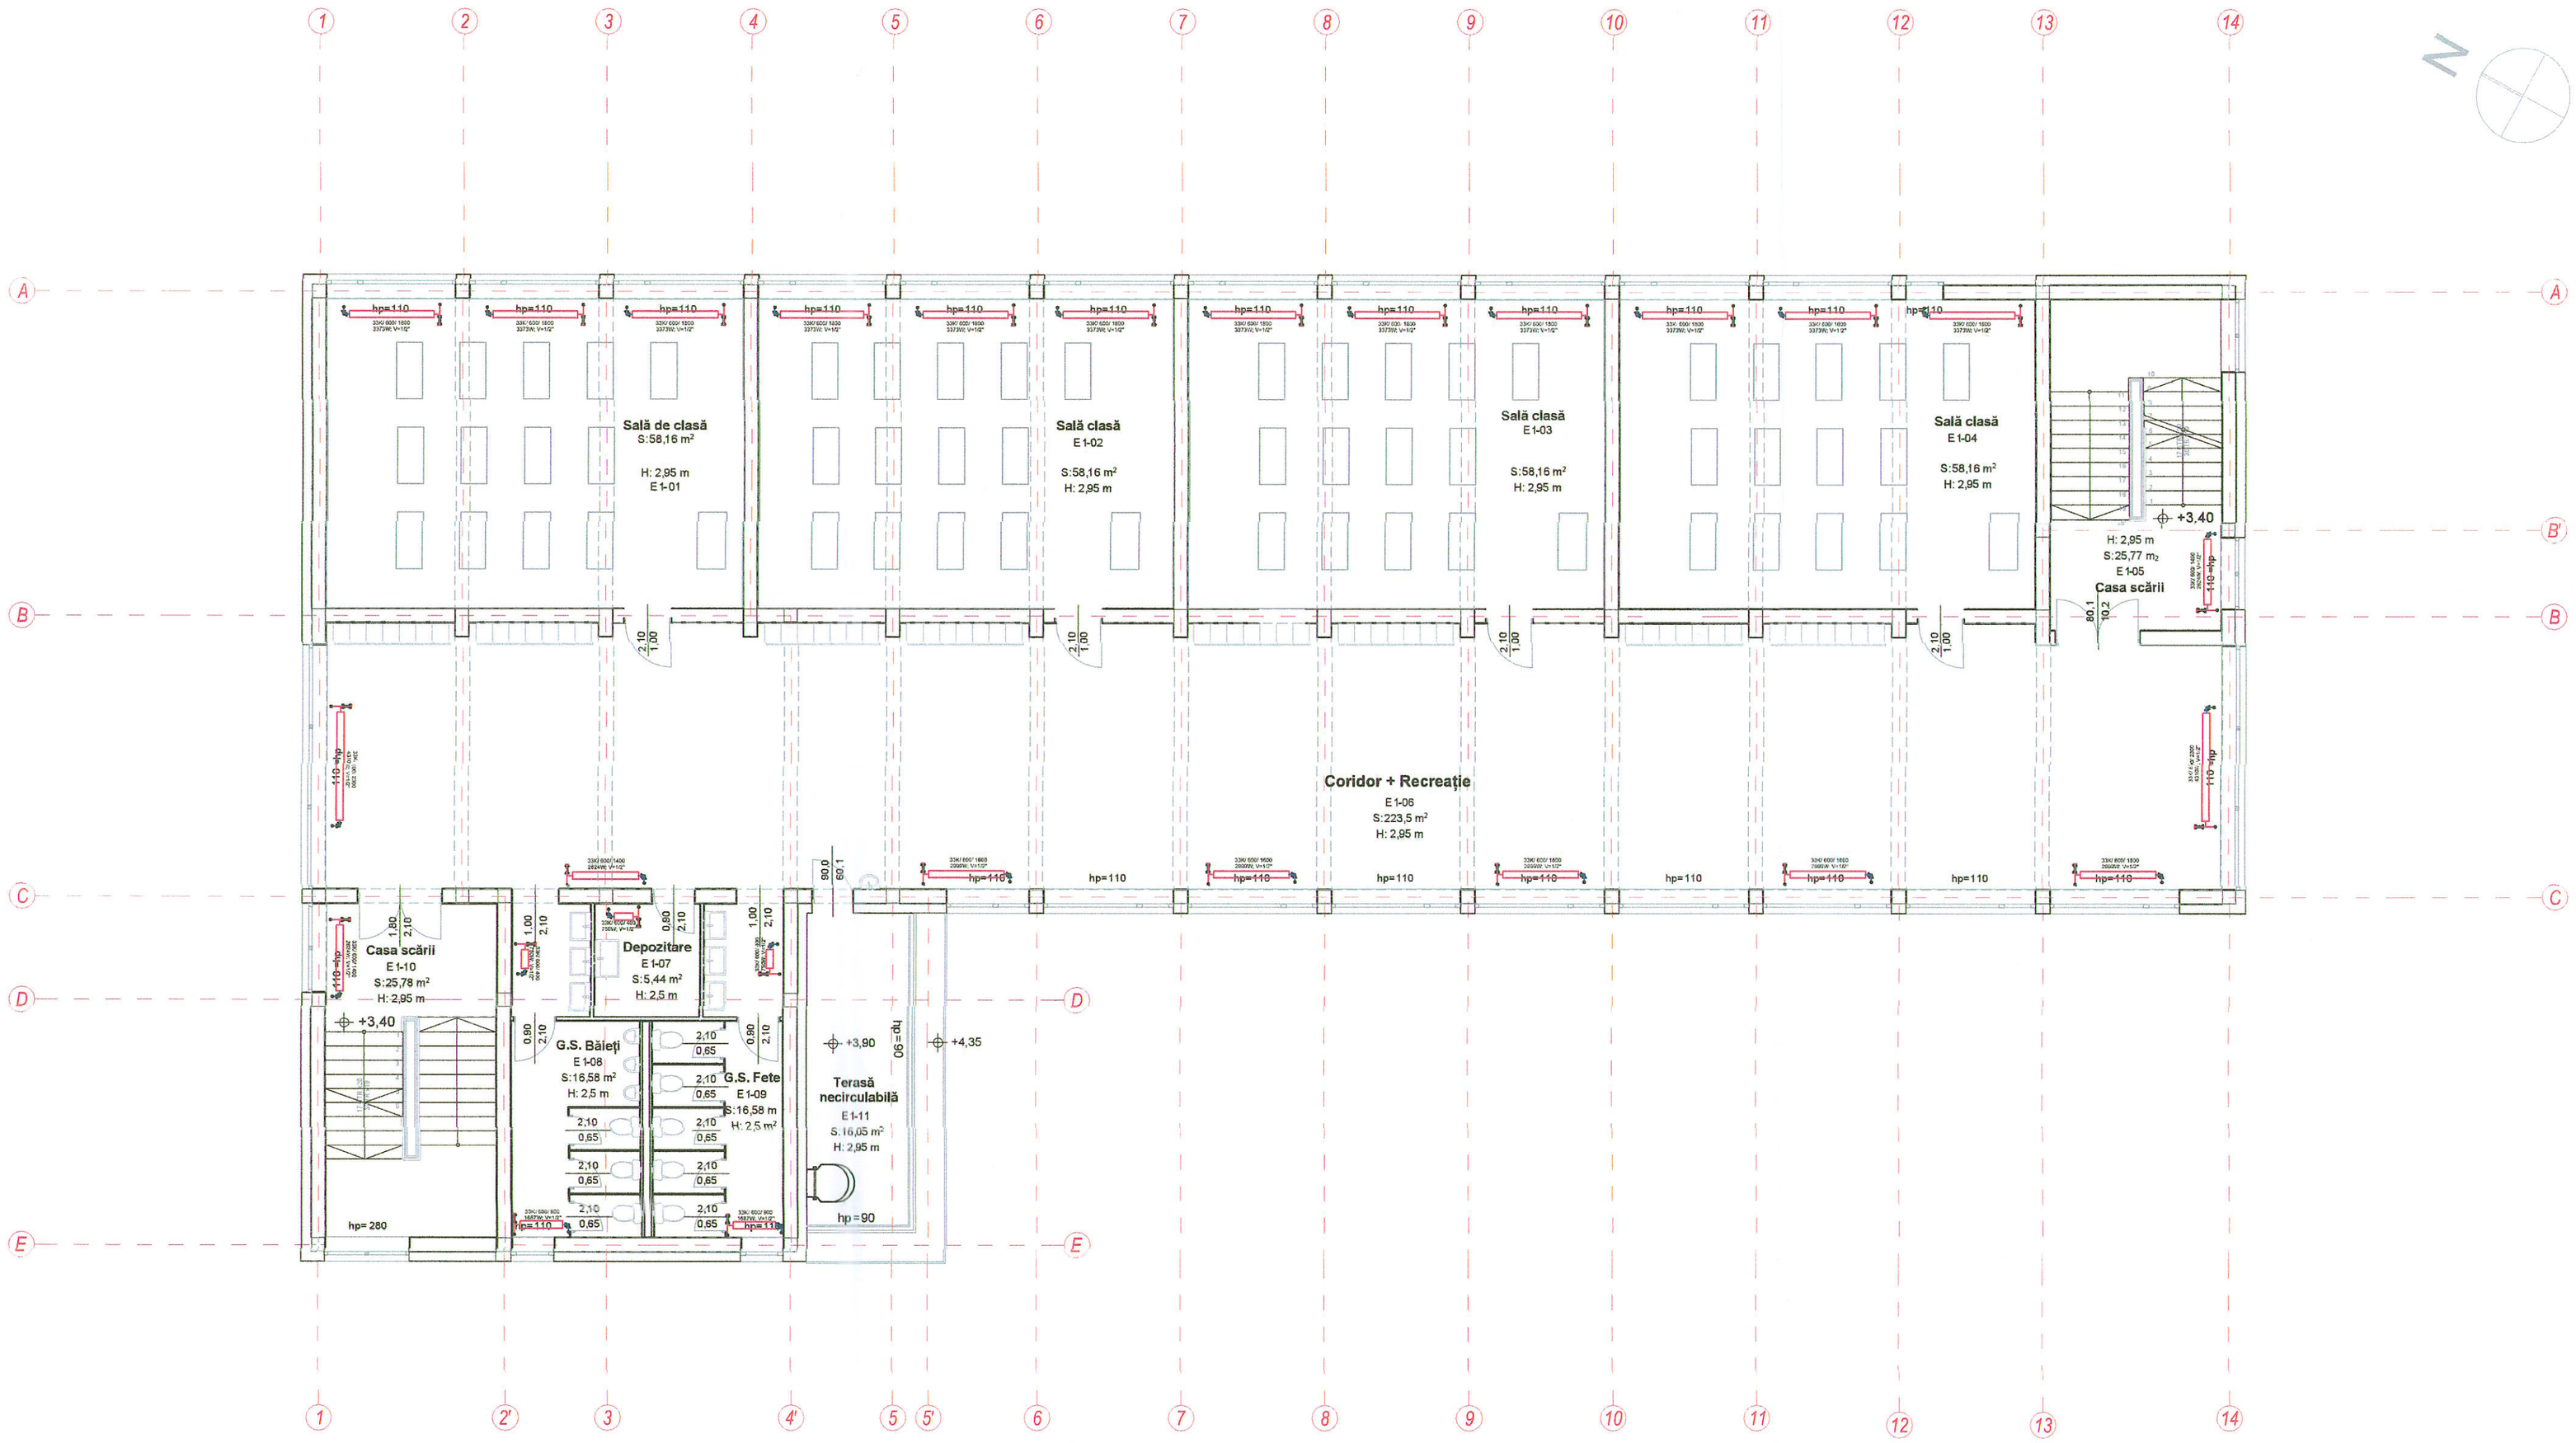

LEGENDA

- Conducta apa calda 75/64°C, 3bar, tur din polipropilena (PPR) cu stabilizator pentru dilatare si izolatie montata ingropat in sapa
- Conducta apa calda 75/64°C, 3bar, retur din polipropilena (PPR) cu stabilizator pentru dilatare si izolatie montata ingropat in sapa
- 33K/ 600/ 1600 2999W,V=1/2" Radiator din tabla de otel, tip 33, cu inaltimea de 600mm, lungimea de 1600mm, echipat cu robinet de aerisire manual, dop de golire, dispozitive de sustinere
- Dezaerator manual
- *Robinet termostatic , din alama, cu cap* termostatic sau rozeta de reglaj, T=120°C, P=6bar

Nota:
Toate conductele instalatiei de alimentare cu agent termica apa calda (tur/ retur) se vor executa din polipropilena reticulata izolata termic.

Nota:
Lucrarile instalatiei termice - interioare si din Centrala Termica, se vor executa cu respectarea prevederilor din Normativul I13/ 2015

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C "NORMALĂ"
CLASA DE IMPORTANȚĂ: II
RISC DE INCENDIU (PE ANSAMBLU): MIC
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II

PROIECTANT: S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L. J40/10218/2002, RO 14847501, BUCUREȘTI Tel/Fax: 0722.511.372/0726.711.101				Beneficiar: UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI
				Nr. proiect: 23/ 2023
				EXTINDEREA ÎN VEDEREA MĂRIRII CAPACITĂȚII ȘCOLII GIMNAZIALE „I. A. BASARABESCU" - CONSTRUIRE CLĂDIRE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E
				Faza: S.F.
Specificatie	Nume	Semnatura		Adresa: Aleea Strunga nr. 2, Mun. Ploiești, jud. Prahova
Sef proiect	Arh. Liviu Manescu		Scara: 1:100	
Proiectat	Ing. Andrei Dragomir			Titlu plansa: SCHEME FUNCTIONALE-INSTALATII TERMICE-ETAJ1
Desenat	Ing. Andrei Dragomir		Data: 2023	Plansa: IT02
Verificat				