


[illegible]

**ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE INCENDIU SE PREZIDĂ MAJUSCULE RECAIEI DESTINATĂ LA SPĂLATOR -**  
 Descoperit 5/4.75mp; se va separa fața de restul construcției cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 30 minute E 0/0.  
 Plensul clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 30 minute E 0/0, cu acces dispune "Sală" printr-o ușă dubla plina metalică. RISC MARE  
 de INCENDIU  
 Centrala termică, se va separa față de restul construcției cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 180 de minute, plensul clasa A1  
 de reacție la foc, rezistenți la foc 120 de minute, cu acces din exteriorul construcției, conf. art. 33.4. din P118/09. Descoperim se va  
 realiza prin uși ușoară exteriorizate. RISC MIJOCU/0 de INCENDIU  
 Sala de educație fizică are suprafața construită 30x37,2m; conf. art. 3.4.4., pereții au rol de compartimentare a spațiilor, rafind  
 necesare măsuri suplimentare de protecție la foc și la fum, scuturile din placi de beton se vor elenasta cu materiale cu o rezistență la foc  
 egală cu cea a elementului ardeșor, conform prevederilor art. 2.9.9. din P118/09.  
 - Pereții de închidere ai compartimentului de incendiu (cu excepția Centrală termice) vor fi clasa A1-140 de reacție la foc, rezistenți la foc  
 15 minute E1/5

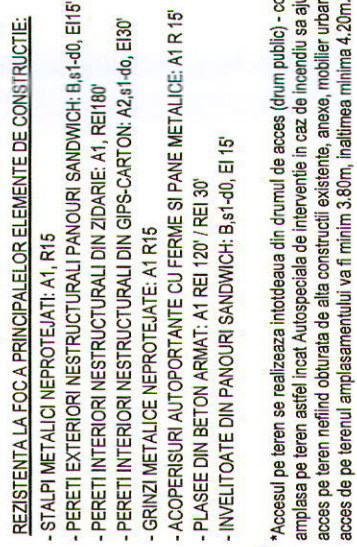

\*Accesul pe teren se realizează întotdeauna din drumul de acces (drum public) - constituind minim un acces. Clădirea propusă se va amplasa pe teren astfel încât Autostrada de intervenție în caz de incendii să ajungă facil la cel puțin 2 laturi ale construcției, ceea ce va permite pe teren nefind îngrădit de alte construcții existente, arene, mobilier urban sau orice alt tip de obstacol. Lățimea minimă a căii de acces pe terenul amplasamentului va fi minim 3,80m, înălțimea minimă 4,20m.

ORDINUL ARHITECTE C-3  
DIN ROMANIA

7084

Dan - Alexandru  
JIANU

Autentizat cu drept de semnatura:

3

TEAMWORK  
SOLUTIONS  
S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA  
BIROUL DE PROIECTARE SI  
CONSULTANTA