


Scenariul 11.A. Afectarea rezervorului de DME – scenariu subsecvent scenariului 6.A., posibil a genera un incendiu

JetFire

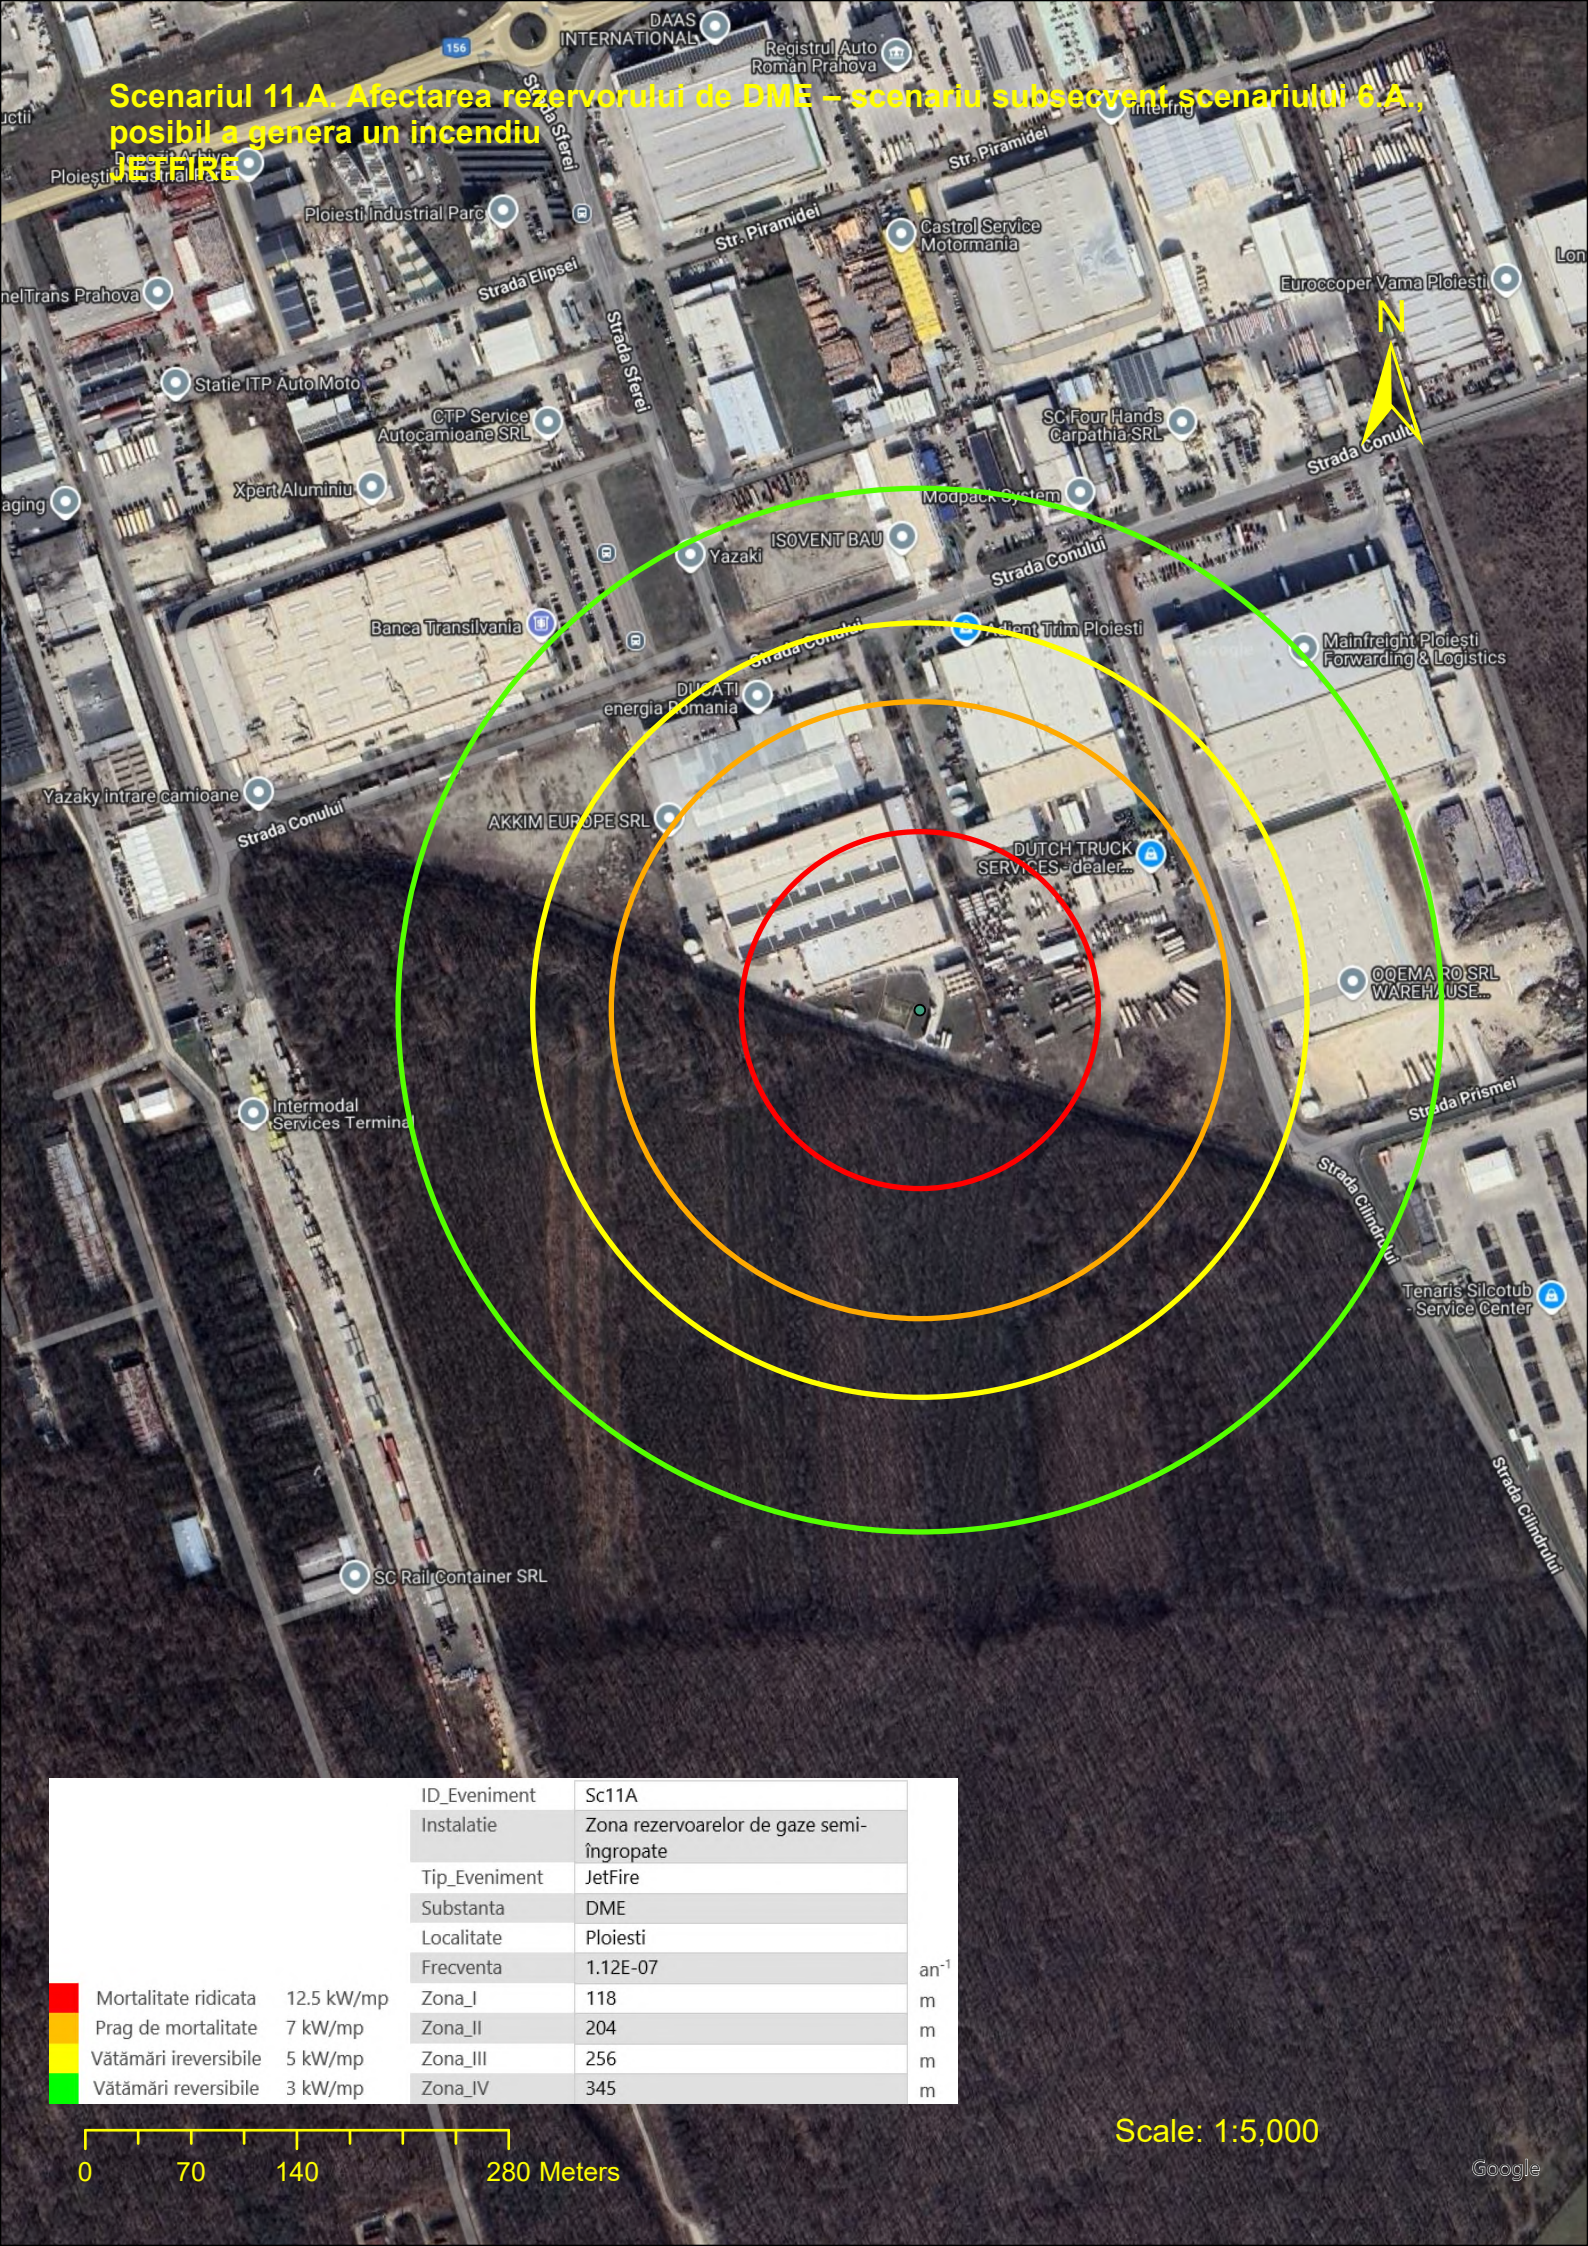

		ID_Eveniment	Sc11A		
		Instalatie	Zona rezervoarelor de gaze semi-îngropate		
		Tip_Eveniment	JetFire		
		Substanta	DME		
		Localitate	Ploiesti		
		Frecventa	1.12E-07		
					an <sup>-1</sup>
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Mortalitate ridicata	12.5 kW/mp	Zona_I	118	m
	Prag de mortalitate	7 kW/mp	Zona_II	204	m
	Vătămări ireversibile	5 kW/mp	Zona_III	256	m
	Vătămări reversibile	3 kW/mp	Zona_IV	345	m

0 70 140 280 Meters

Scale: 1:5,000