






Scenariul 10.A. Avariarea unui recipient la manipulare în zona de depozitare, afectând toate recipientele depozitate rezultând scurgerea întregii cantități de substanță depozitată, posibil a genera incendiu  
POOLFIRE

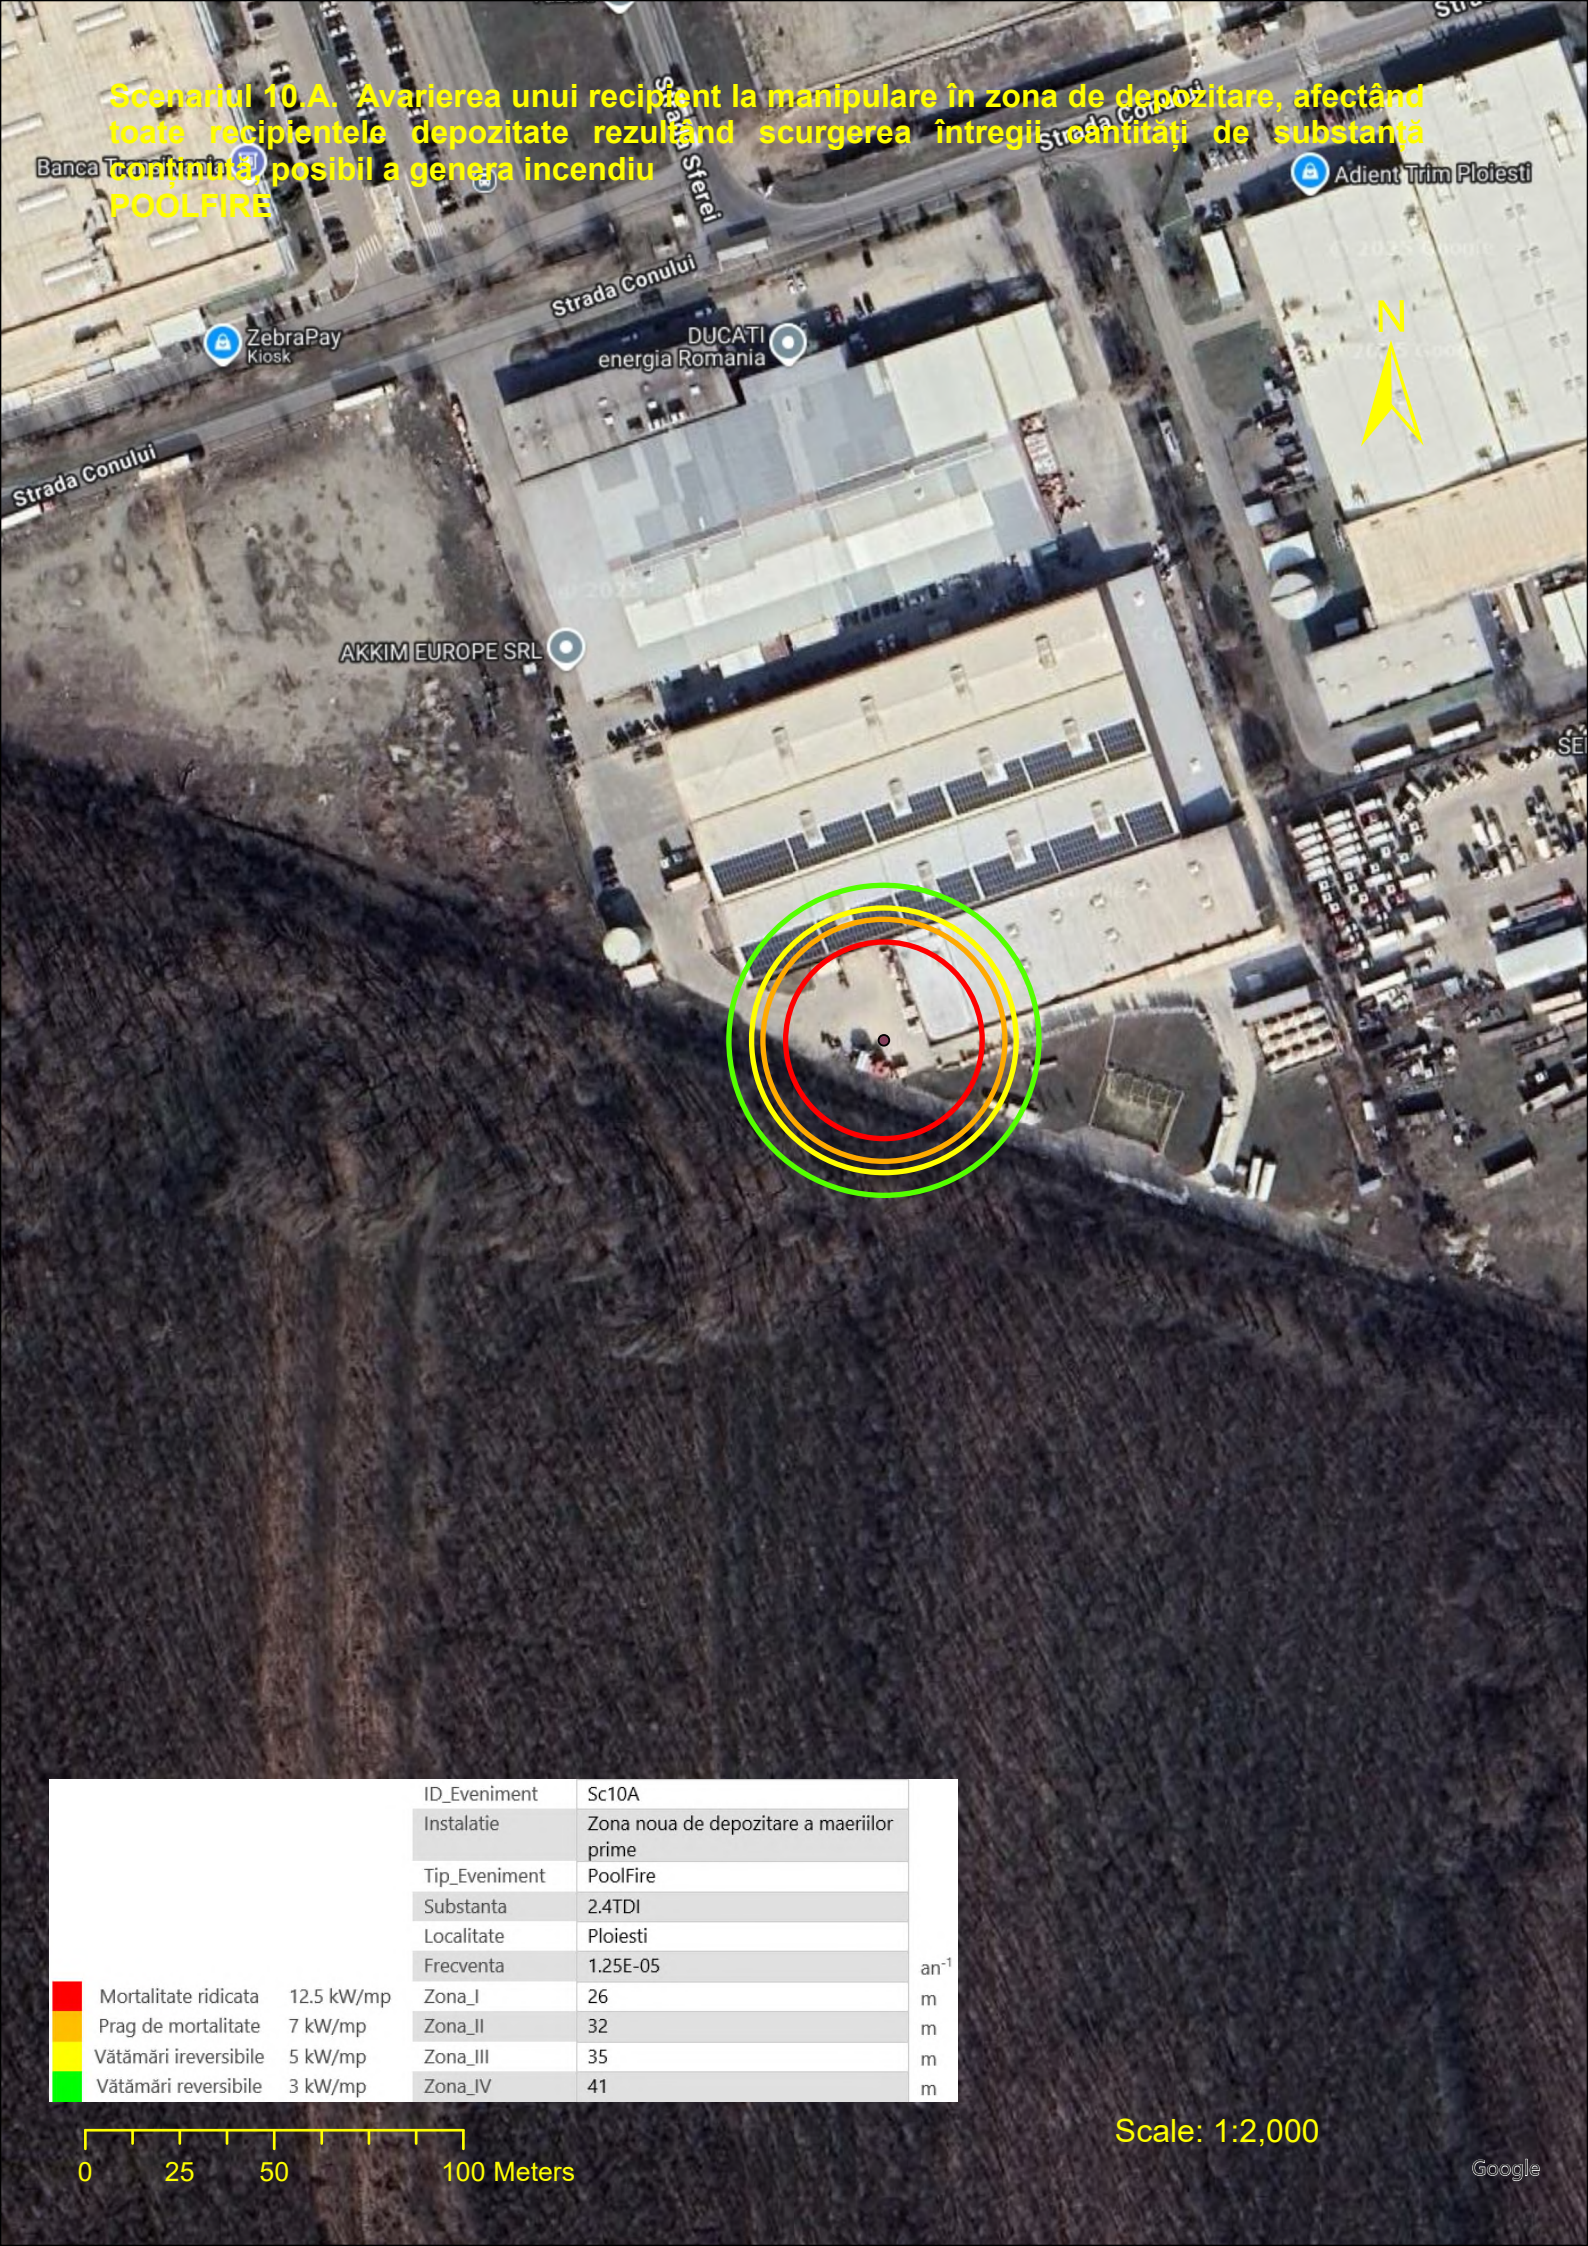

			ID_Eveniment	Sc10A	
			Instalatie	Zona noua de depozitare a maeriilor prime	
			Tip_Eveniment	PoolFire	
			Substanta	2.4TDI	
			Localitate	Ploiesti	
			Frecventa	1.25E-05	an <sup>-1</sup>
	Mortalitate ridicata	12.5 kW/mp	Zona_I	26	m
	Prag de mortalitate	7 kW/mp	Zona_II	32	m
	Vătămări ireversibile	5 kW/mp	Zona_III	35	m
	Vătămări reversibile	3 kW/mp	Zona_IV	41	m

0 25 50 100 Meters

Scale: 1:2,000

Google