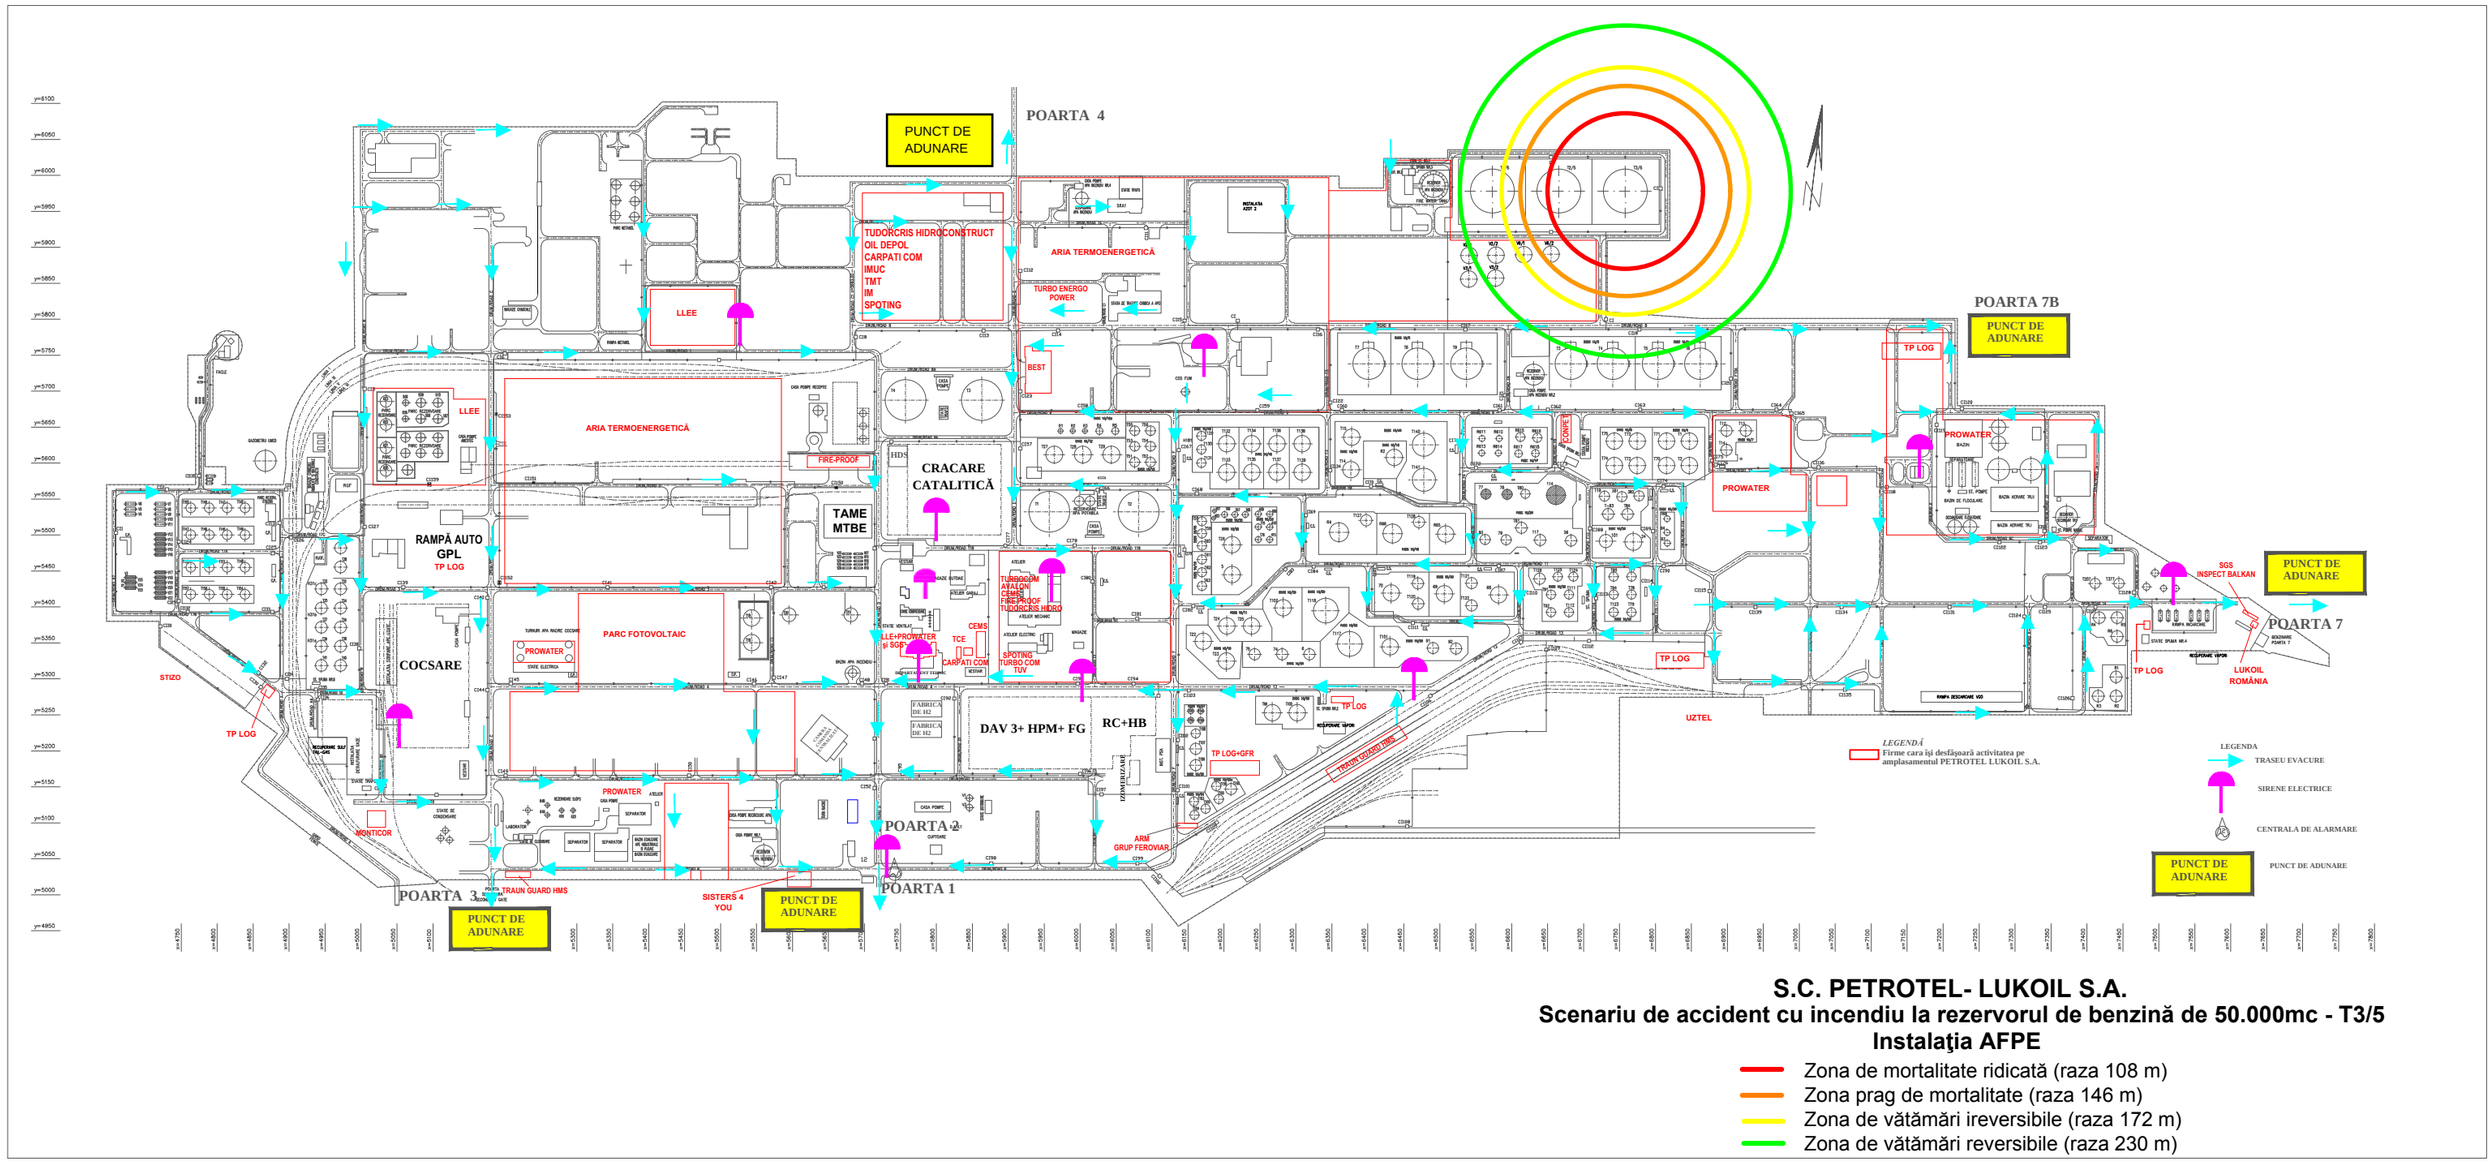

S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.

Scenariu de accident cu incendiu la rezervorul de benzină de 50.000mc - T3/5

Instalaţia AFPE

- Zona de mortalitate ridicată (raza 108 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 146 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 172 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 230 m)